

√

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/204 от 17.01.2024 г.
на № 01-39/124 от 11.01.2024 г.


Главе ЗАТО г. Железнодорожск
Д.М. Чернятину
Красноярский край,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21
E-mail: kancel@adm.k26.ru
buzun@adm.k26.ru

Об отказе предоставления информации о возможности
подключения к системе теплоснабжения
объекта строительства на земельном участке
по адресу: ЗАТО Железнодорожск, примерно 164м
по направлению на северо-запад от садового дома №2
на территории СНТ №19 в г. Железнодорожск

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщает, что возможность подключения к системе теплоснабжения объекта причалы для маломерных судов на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0503001:208, по адресу: ЗАТО Железнодорожск, примерно 164м по направлению на северо-запад от садового дома №2 на территории СНТ №19 в г. Железнодорожск, отсутствует, в связи с тем, что земельный участок находится за радиусом эффективного теплоснабжения.

Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Аментьев т.71-55-00 (доб.4132)

Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

V
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,

ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,

ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru

№ 01/259 от 19.01 2024 г.

на № 01-39/125 от 11.01.2024 г.

Главе ЗАТО г. Железногорск

Д.М. Чернятину

Красноярский край,

ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск,

ул. XXII Партсъезда, 21

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск;

Подключаемый объект: нежилое здание;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0503001:208;

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 164 м по направлению на северо-запад от садового дома №2 на территории СНТ №19 в г. Железногорске;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца, камеры): трубопровод холодного водоснабжения в колодце ВК-2А (в районе здания ул. Красноярская, 36А);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 1 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения города Железногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №692-в от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети $T^{п.м.}$ составляет 29,840 тыс. руб./куб. м./сутки.


Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети $T_d^{п.р.}$ при диаметре 40 мм и менее составляет 16,922 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении) с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей холодного водоснабжения на 1л. в 1 экз.

Главный инженер




Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Акентьев т. (391-9)71-55-00 доб. 4132

Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135

Схема сетей холодного водоснабжения

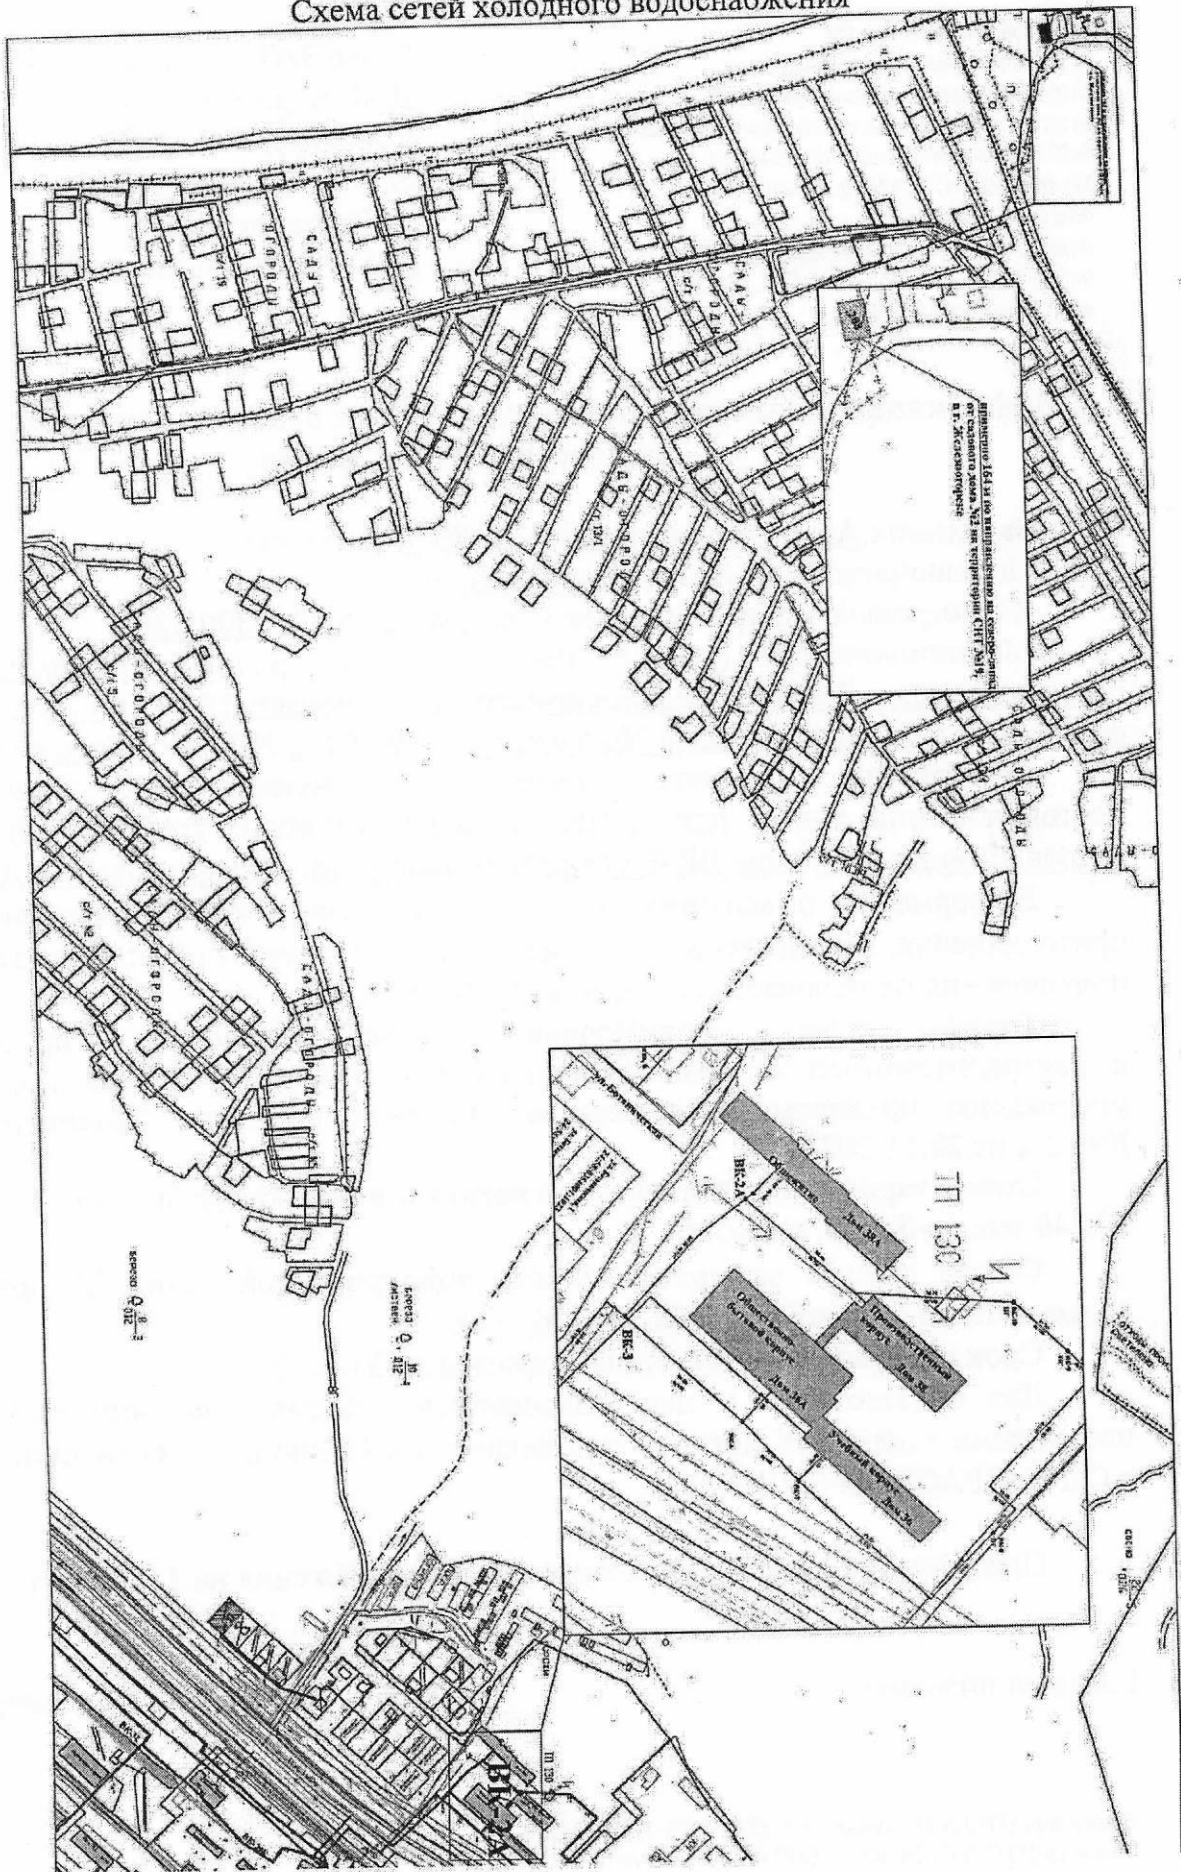

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/СБД от 19.01 2024 г.
на № 01-39/108 от 11.01.2024 г.

Главе ЗАТО г. Железнодорожск
Д.М. Чернятину
Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
водоотведения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: нежилое здание;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0503001:208;

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край,
городской округ ЗАТО город Железнодорожск, примерно 164 м по направлению на
северо-запад от садового дома №2 на территории СНТ №19 в г. Железнодорожске;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание
местоположения точки или номер колодца, камеры): канализационная сеть
в колодце КК-8 (в районе здания ул. Красноярская, 36А);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить
возможность подключения подключаемого объекта: 1 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения города Железнодорожска утверждены
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №693-в
от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети $T_{п.м.}$
составляет 18,380 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети $T_d^{пр}$ при диаметре
от 40 мм до 70 мм составляет 9,324 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети $T_d^{пр}$ при диаметре
от 150 мм до 200 мм составляет 12,277 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо
заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».


Приложение: схема сетей водоотведения на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер

Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Актентьев т. (391-9)71-55-00 доб. 4132
Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135

Схема сетей водоотведения

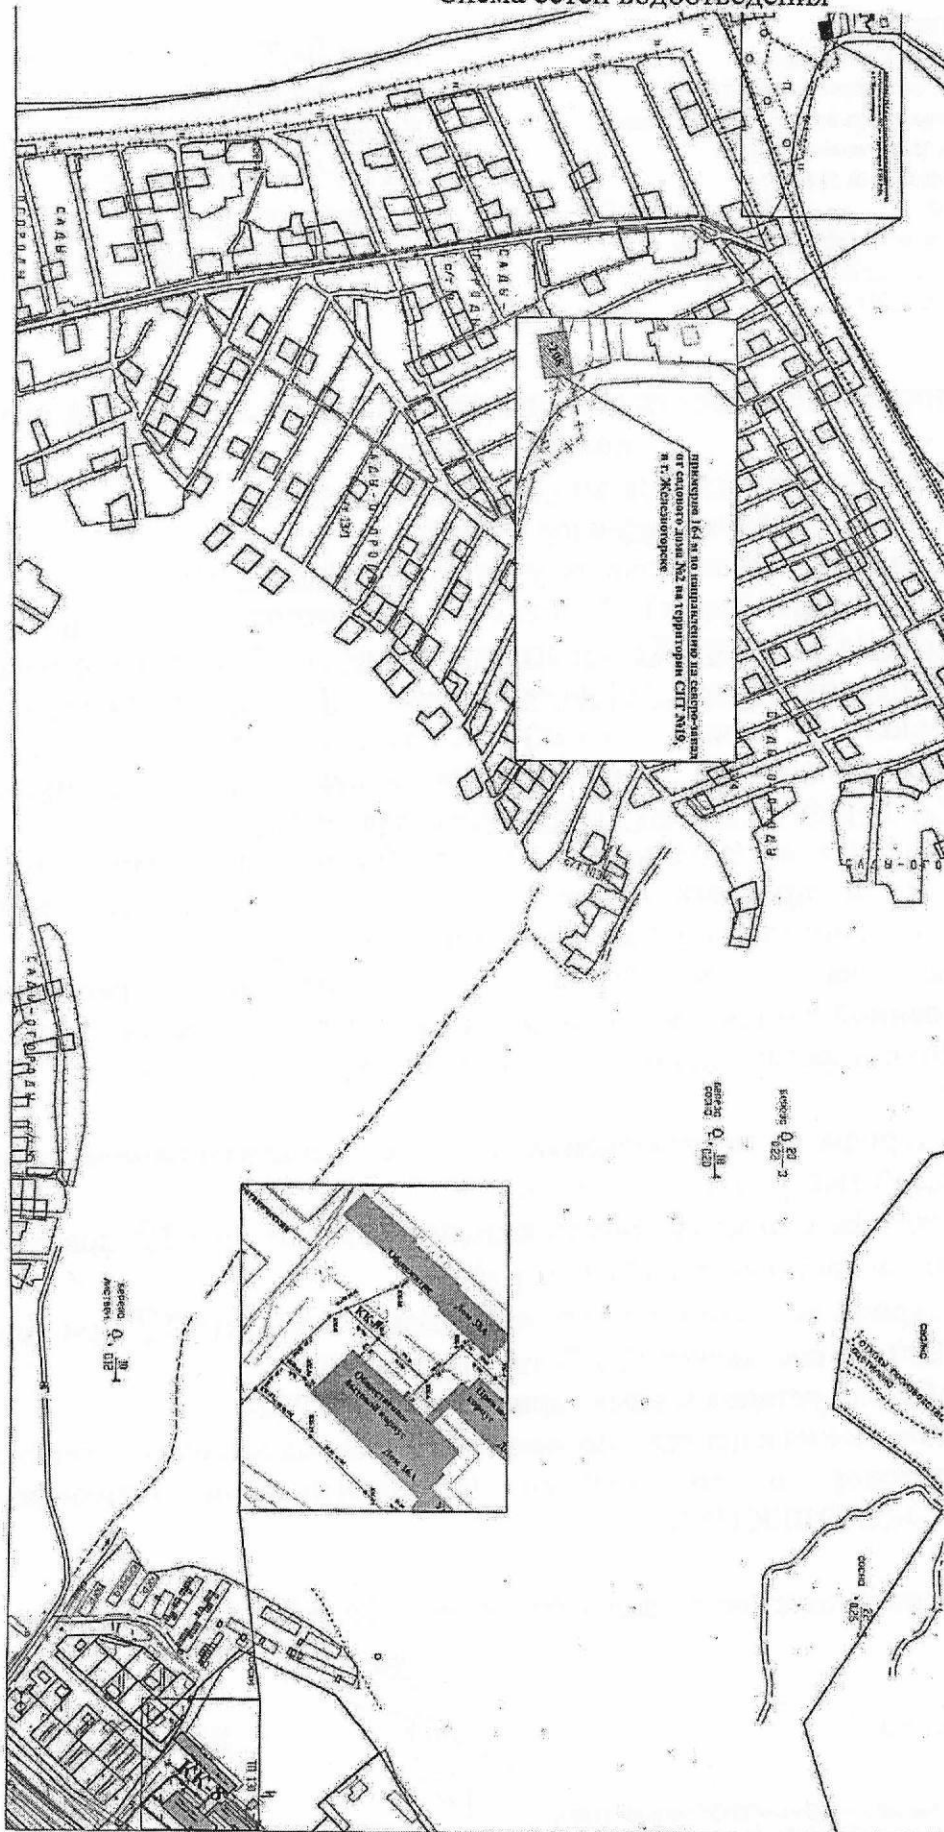



КРАСЭКО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
ул. Восточная, 18, г. Железногорск,
Красноярский край, 662970,
Тел. приемной/факс: 8 (3919) 71-55-67 доб. 4504
e-mail: OPashnina@kraseco24.ru;
сайт: www.kraseco24.ru
ИНН 2460087269/КПП 245243001

Главе Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Д.М. Чернятину

22 Партсъезда ул., 21,
г. Железногорск,
Красноярский край, 662971

16.01.2024 № 23/3

№ _____
На исх. № 01-39/107 от 11.01.2024 г.

О предоставлении информации о возможности
подключения объекта строящегося на земельном
участке с кадастровым номером
24:58:0503001:208

(не является Техническими условиями на
технологическое присоединение)

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

На Ваше письмо о выдаче технических условий в связи с принятием Администрацией ЗАТО г. Железногорск, решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0503001:208, площадью 300 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 164 м по направлению на северо-запад от садового дома № 2 на территории СНТ № 19 в г. Железногорск, с видом разрешенного использования – причалы для маломерных судов (5.4), сообщаю следующее:

- заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.

- технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0503001:208, площадью 300 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 164 м по направлению на северо-запад от садового дома № 2 на территории СНТ № 19 в г. Железногорск, с видом разрешенного использования – причалы для маломерных судов (5.4), возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компанией – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;

5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;

6. Точка присоединения: ВЛ Ш 1004 ПП-12 оп.46 А.

Мероприятия:

Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-6кВ, КТП-6/0,4кВ, ЛЭП-0,4 кВ, до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка, установку прибора учета электроэнергии, вводного коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2023 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 82-Э от 18.11.2022, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Директор



В.М. Романовский