

✓

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001  
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,  
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971  
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,  
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971  
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01  
Факс: (391-9) 72-50-17  
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)  
№ 11/203 от 17.01 2024 г.  
на № 01-39/117 от 11.01.2024 г.


Главе ЗАТО г. Железнодорожск  
Д.М. Чернятину  
Красноярский край,  
г. Железнодорожск,  
ул. XXII Партсъезда, 21  
E-mail: [kancel@adm.k26.ru](mailto:kancel@adm.k26.ru)  
[buzun@adm.k26.ru](mailto:buzun@adm.k26.ru)

Об отказе предоставления информации о возможности  
подключения к системе теплоснабжения  
объекта строительства на земельном участке  
по адресу: ЗАТО Железнодорожск, п. Додоново,  
примерно в 55м по направлению на северо-восток  
от жилого дома по ул. Речная, д.23

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщает, что возможность подключения  
к системе теплоснабжения объекта индивидуального жилищного строительства  
на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0501001:615, по адресу:  
ЗАТО Железнодорожск, п. Додоново, примерно в 55м по направлению на северо-  
восток от жилого дома расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО  
Железнодорожск, п. Додоново, ул. Речная, д.23, отсутствует, в связи с тем, что  
земельный участок находится за радиусом эффективного теплоснабжения.

Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Акентьев т.71-55-00 (доб.4132)

Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

V

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971.

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)

№ 01/254 от 19.01. 2024г.

на № 01-39/116 от 11.01.2024 г.

Главе ЗАТО г. Железнодорожск  
Д.М. Чернятину  
Красноярский край,  
ЗАТО Железнодорожск,  
г. Железнодорожск,  
ул. XXII Партсъезда, 21

**Информация о возможности подключения к централизованной системе  
холодного водоснабжения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: индивидуальный жилой дом;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0501001:615;

Местоположение (адрес): Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, п. Додоново, примерно 55 м по направлению на северо-восток от жилого дома расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, п. Додоново, ул. Речная, д. 23;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца, камеры): трубопровод холодного водоснабжения в колодце ТВК-40 (в районе ж/д ул. Зеленая, 1);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 1 м<sup>3</sup>/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения города Железнодорожска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №692-в от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т<sup>л.м.</sup> составляет 29,840 тыс. руб./куб. м./сутки.


Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т<sup>д.пр</sup> при диаметре 40 мм и менее составляет 16,922 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении) с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей холодного водоснабжения на 1л. в 1 экз.


Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Акентьев т. (391-9)71-55-00 доб. 4132  
Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135

Схема сетей холодного водоснабжения

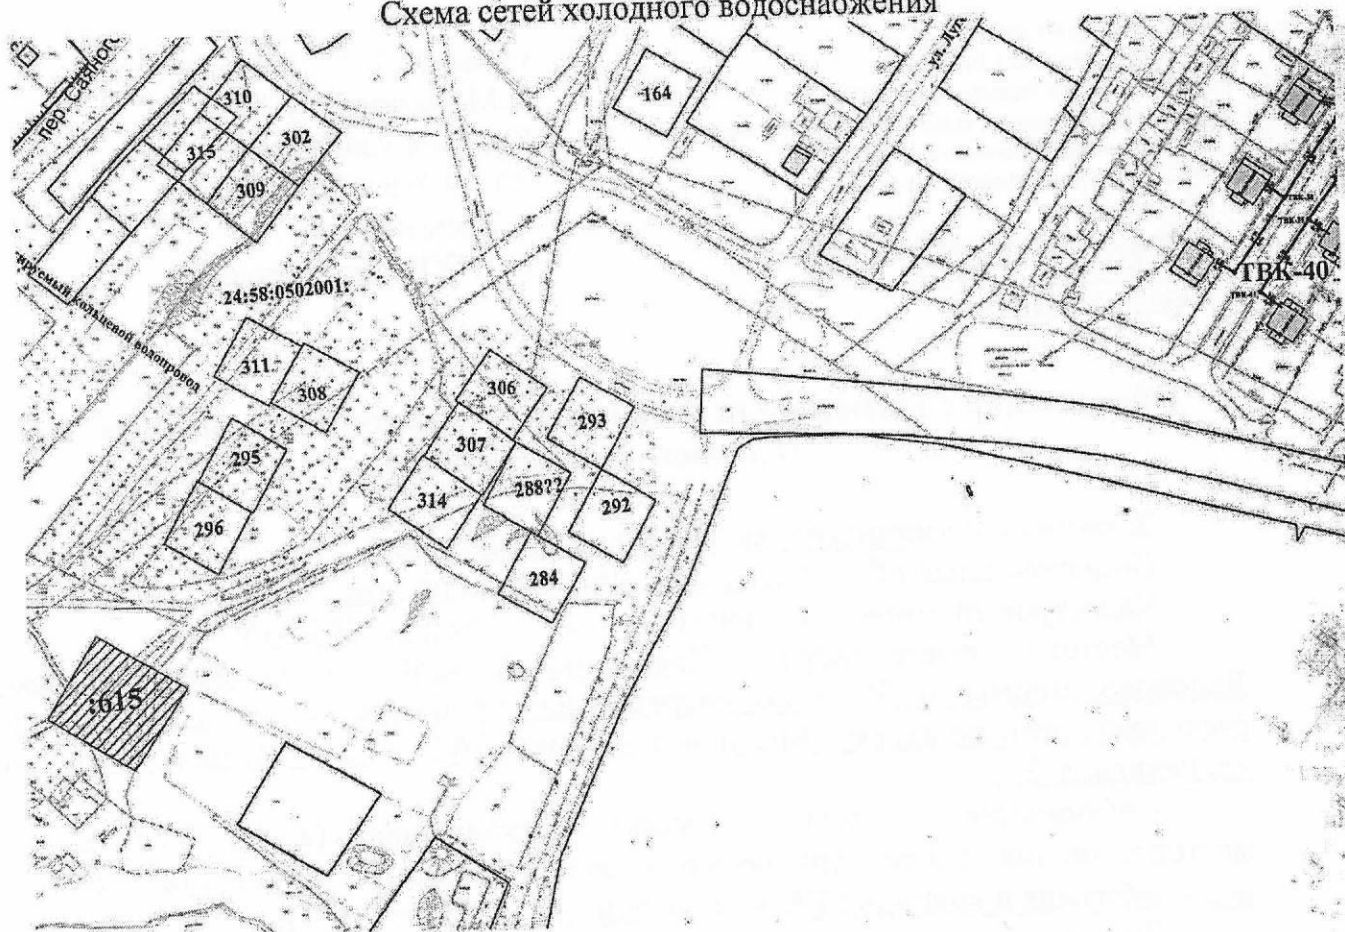

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**


ИНН 2460225783/КПП 245201001  
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,  
ЗАО Железногорск, Красноярский край, 662971  
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,  
ЗАО Железногорск, Красноярский край, 662971  
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01  
Факс: (391-9) 72-50-17  
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)  
№ 01/553 от 19.01 2024 г.  
на № 01-39/118 от 11.01.2024 г.

Главе ЗАО г. Железногорск  
Д.М. Чернятину  
Красноярский край,  
ЗАО Железногорск,  
г. Железногорск,  
ул. XXII Партсъезда, 21

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщает, что в связи с отсутствием сетей водоотведения в данном районе необходимо предусмотреть устройство септика для осуществления водоотведения от объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0501001:615, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАО Железногорск, п. Додоново, примерно 55 м по направлению на северо-восток от жилого дома расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАО Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, д. 23.

Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов



**КРАСЕКО**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ул. Восточная, 18, г. Железнодорожск,  
Красноярский край, 662970,  
Тел. приемной/факс: 8 (3919) 71-55-67 доб. 4504  
e-mail: oPashnina@kraseco24.ru;  
сайт: www.kraseco24.ru  
ИНН 2460087269/КПП 245243001

16.01.2024 № 23/6

№ \_\_\_\_\_  
На исх. № 01-39/119 от 11.01.2024 г.

Главе Администрации  
ЗАТО г. Железнодорожск  
Д.М. Чернятину

22 Партсъезда ул., 21,  
г. Железнодорожск,  
Красноярский край, 662971

О предоставлении информации о возможности  
подключения объекта, строящегося на земельном  
участке с кадастровым номером  
24:58:0501001:615  
(не является Техническими условиями на  
технологическое присоединение)

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

На Ваше письмо о выдаче технических условий в связи с принятием Администрацией ЗАТО г. Железнодорожск, решения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:615, площадью 1076 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, п. Додоново, примерно в 55 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, п. Додоново, ул. Речная, д. 23, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1), сообщая следующее:

- заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
- технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:615, площадью 1076 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, п. Додоново, примерно в 55 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, п. Додоново, ул. Речная, д. 23, с видом разрешенного использования – для

индивидуального жилищного строительства (2.1), возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 220 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3(категорию надежности определяет собственник);
4. Срок исполнения обязательств сетевой компанией – 4 месяца, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: опора № 3 ВЛИ-0,4кВ Л5 ТП-167

Мероприятия:

Сетевая организация выполняет установку прибора учета электроэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2023 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 82-Э от 18.11.2022, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Директор



В.М. Романовский