

V

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск.
ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/4667 от 25.09 2024 г.
на № 01-39/6944 от 18.09.2024 г.


Первому заместителю
Главы ЗАО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21
E-mail: kancel@adm.k26.ru
buzun@adm.k26.ru

Об отсутствии возможности подключения
к системе теплоснабжения объекта
на земельном участке по адресу:
ЗАО Железнодорожск, г. Железнодорожск,
ул. Березовая, 1

Уважаемый Роман Игоревич!

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщает, что возможность подключения
к системе теплоснабжения объекта для индивидуального жилищного
строительства на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0303030:140,
по адресу: Красноярский край, ЗАО Железнодорожск, г. Железнодорожск,
ул. Березовая, 1, отсутствует, в связи с тем, что земельный участок находится
за радиусом эффективного теплоснабжения.

Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов

Заместитель главного инженера А.И. Шевелев

Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

V

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru

№ 01/4689 от 25.09 2024

на № 01-39/6933 от 18.09.2024 г.

Исполняющему обязанности
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: индивидуальный жилой жом;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0303030:140;

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Березовая, 1;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения
точек или номер колодца, камеры): трубопровод холодного водоснабжения
в колодце ВК-13', не эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;
трубопровод холодного водоснабжения в колодце ВК-1, эксплуатируемый
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

В связи с низким давлением холодной воды, для обеспечения возможности
предоставления качественной услуги холодного водоснабжения требуется
строительство водопроводной насосной станции.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения города Железнодорожска
утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края
№692-в от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети $T_{п.м.}$ составляет
29,840 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети $T_d^{пр}$ при диаметре
40 мм и менее составляет 16,922 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».


Приложение: схема сетей холодного водоснабжения на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер

Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 лоб. 4135


Е.С. Мухомедьянов

Схема сетей холодного водоснабжения

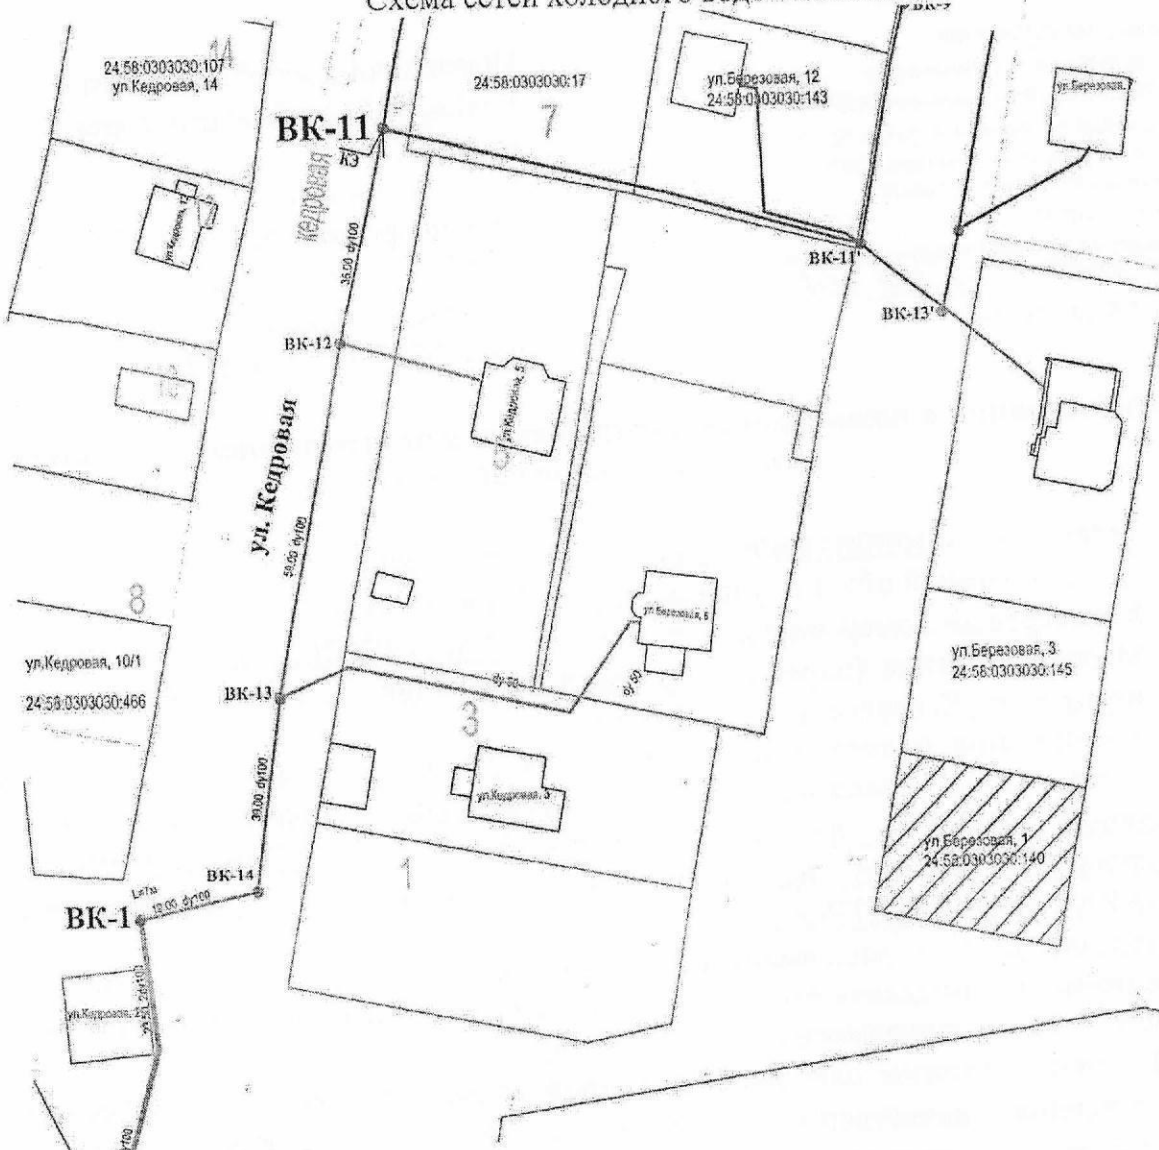

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru

№ 01/4690 от 25.09 2024г.

на № 01-39/6943 от 18.09.2024 г.

Исполняющему обязанности
Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21

Информация о возможности подключения к централизованной системе водоотведения

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;Подключаемый объект: индивидуальный жилой жом;Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0303030:140;Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Березовая, 1;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание
местоположения точки или номер колодца, камеры): канализационный трубопровод,
в колодце КК-20, не эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;
канализационный трубопровод в колодце КК-100 эксплуатируемый
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения города Железнодорожска утверждены
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №693-в
от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т^{п.м.}
составляет 18,380 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{пр}_а при диаметре от 40
мм до 70 мм составляет 9,324 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{пр}_а при диаметре от 150
мм до 200 мм составляет 12,277 тыс. руб./м.


Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо
заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей водоотведения на 1л. в 1 экз.


Главный инженер

Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135



Е.С. Мухомедьянов

Схема сетей водоотведения

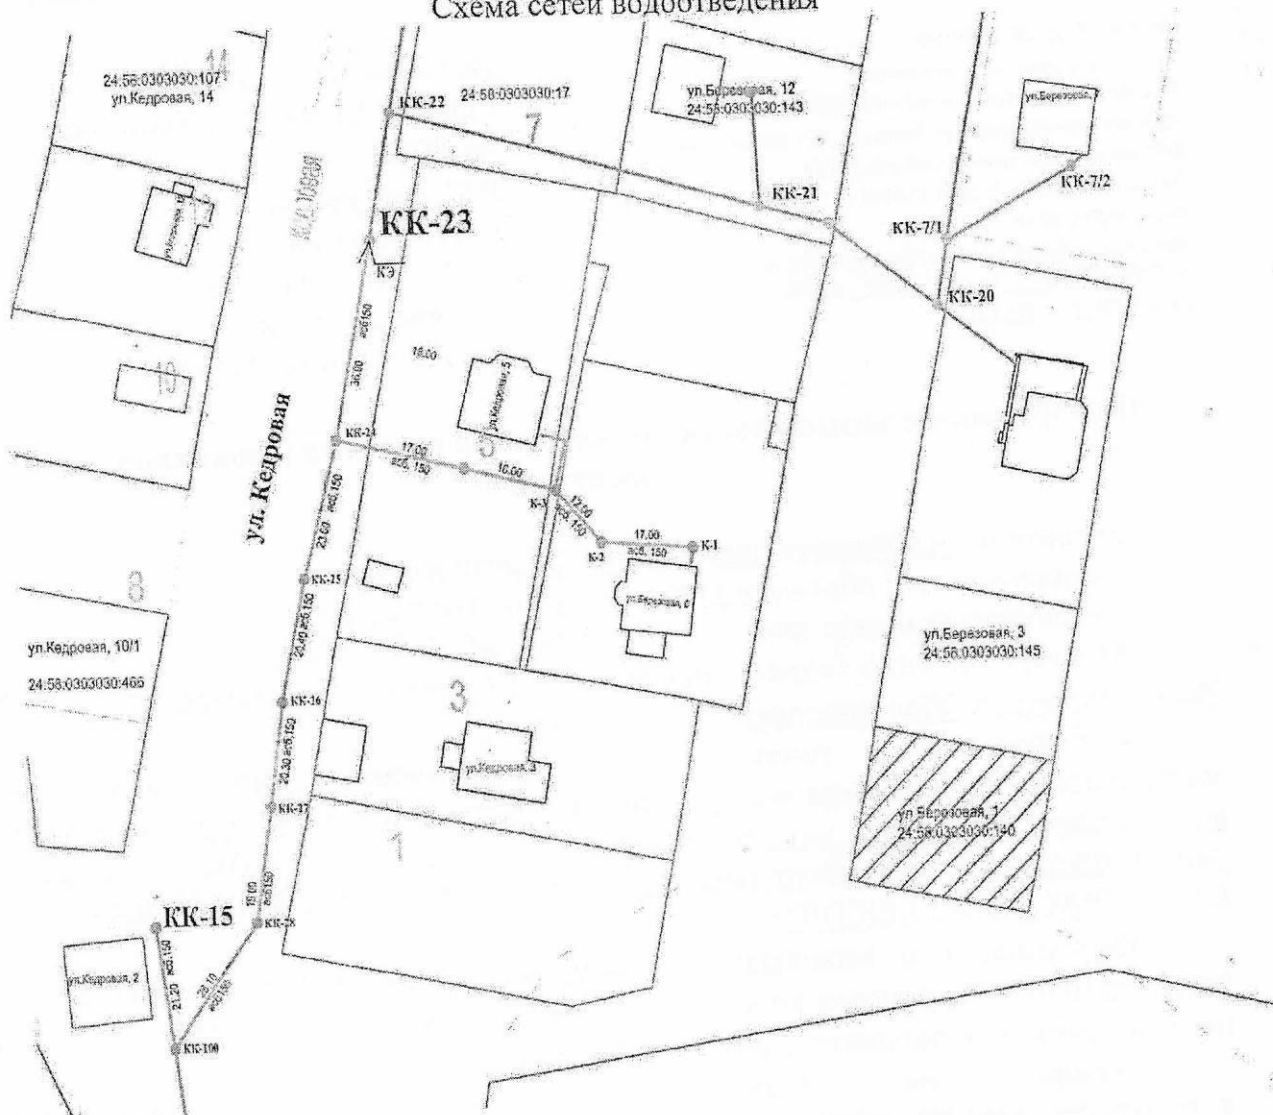



КРАСЭКО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
ул. Восточная, 18, г. Железнодорожск,
Красноярский край, 662970,
Тел. приемной/факс: 8 (3919) 71-55-67, доб. 4504
e-mail: OPashnina@kraseco24.ru;
сайт: www.kraseco24.ru
ИНН 2460087269/КПП 245243001

19.09.2024 № ИС/469
На № 01-39/6942 от 18.09.2024 г.

Первому заместителю Главы
ЗАТО г. Железнодорожск
По жилищно-коммунальному
хозяйству
Р.И. Вычужанину

22 Партсъезда ул., 21,
г. Железнодорожск,
Красноярский край, 662971

О предоставлении информации
о возможности подключения объекта
строящегося на земельном участке
с кадастровым номером 24:58:0303030:140
к существующим сетям электроснабжения
(не является Техническими условиями на
технологическое присоединение)

Уважаемый Роман Игоревич!

На Ваше письмо о выдаче технических условий в связи с принятием заявления Администрацией ЗАТО г. Железнодорожск, о подготовке градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303030:140, площадью 932 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Березовая, 1, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1), сообщая следующее:

- заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.

- технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303030:140, площадью 932 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Березовая, 1, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1), возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 220 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3 (категорию надежности определяет собственник);

4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ВЛИ-0,4кВ Л-9 ТП-256, опора № 1.

Мероприятия:

Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка, установку прибора учета электроэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2024 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 57-Э от 07.12.2023, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Директор



В.М. Романовский