

✓
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662970
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662970
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 04/959 от 03.04.2025 г.
на № 01-39/2049 от 20.03.2025 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железногорск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21
E-mail: kancel@adm.k26.ru
buzun@adm.k26.ru

О предоставлении информации о возможности
подключения к системе теплоснабжения
объекта строительства на земельном участке
24:58:0313001:1909

С.И. Мухомедьянов
07.04.2025
А.В. Ковальчук
07.04.25

Уважаемый Роман Игоревич!

В соответствии с действующей редакцией Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Железногорск на 2024 год, возможность подключения к системе теплоснабжения существует при нахождении объекта в радиусе эффективного теплоснабжения.

Подключение к системе теплоснабжения объекта многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0313001:1909, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, земельный участок №18А, при нахождении в радиусе эффективного теплоснабжения, возможно осуществить путём врезки в тепловую сеть от тепловой камеры ТК-4-2, эксплуатируемого ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», с суммарной тепловой нагрузкой не более 2,0 Гкал/час.

Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе централизованного теплоснабжения.

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края №256-п от 17.12.24 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», на территории ЗАТО г. Железногорск», плата за подключение объектов заявителей, составляет: 6 756, 13 тыс.руб./Гкал/ч без учета НДС. Размер платы действует с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Приложение: Схема сетей теплоснабжения на 1л. в 1экз.

Главный инженер


Вх. № <u>738</u>
Дата: <u>09.04.2025</u>
Кол-во листов
осн. <u>1</u> пр. <u>1</u>

Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Акентьев, т. 71-55-00 (доб.4132)
Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

Вх. № <u>04-32/3640</u>
Дата: <u>07.04.2025</u>
осн. <u>1</u> пр. <u>1</u>

Схема сетей теплоснабжения

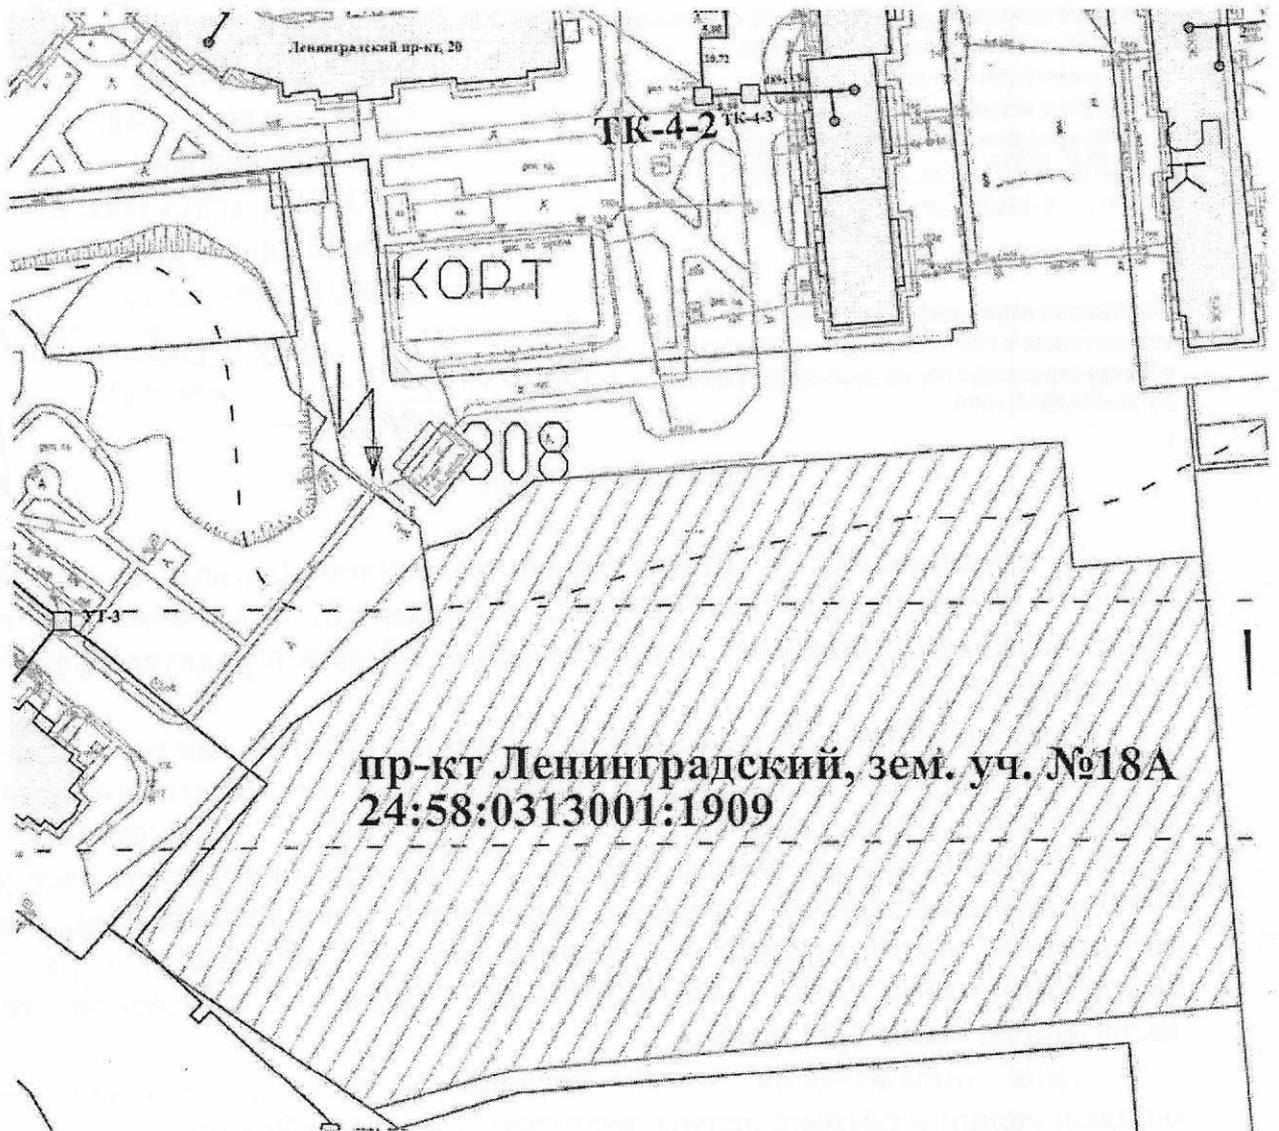

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/1012 от 07.04 2025 г.
на № 01-39/2043 от 20.03.2025 г.

Бузун И.В.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железногорск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21

Бузун И.В.
10.04.25
Р

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения**

А.В. Ковальчук
10.04.25

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Подключаемый объект: Земельный участок;
Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0313001:1909;
Местоположение (адрес): Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, земельный участок 18А;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание
местоположения точки или номер колодца, камеры): трубопровод холодного
водоснабжения в точке ВК-19, ВК-180А;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 170 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения города Железногорска
утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №694-
в от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети $T^{п.м.}$ составляет
22,420 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети $T_d^{пр}$ при диаметре
40 мм и менее составляет 22 528,668 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края
№409-п от 24.09.2014 плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства с потреблением холодной воды в размере более
5 м³/сутки устанавливается индивидуально.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение - Схема сетей водоотведения в 1 экз. на 1 л.


Главный инженер

Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Акентьев т. (391-9)71-55-00 доб. 4132

01-32/3804
10.04.2025
ОСН. 1 пр. 1

Приложение

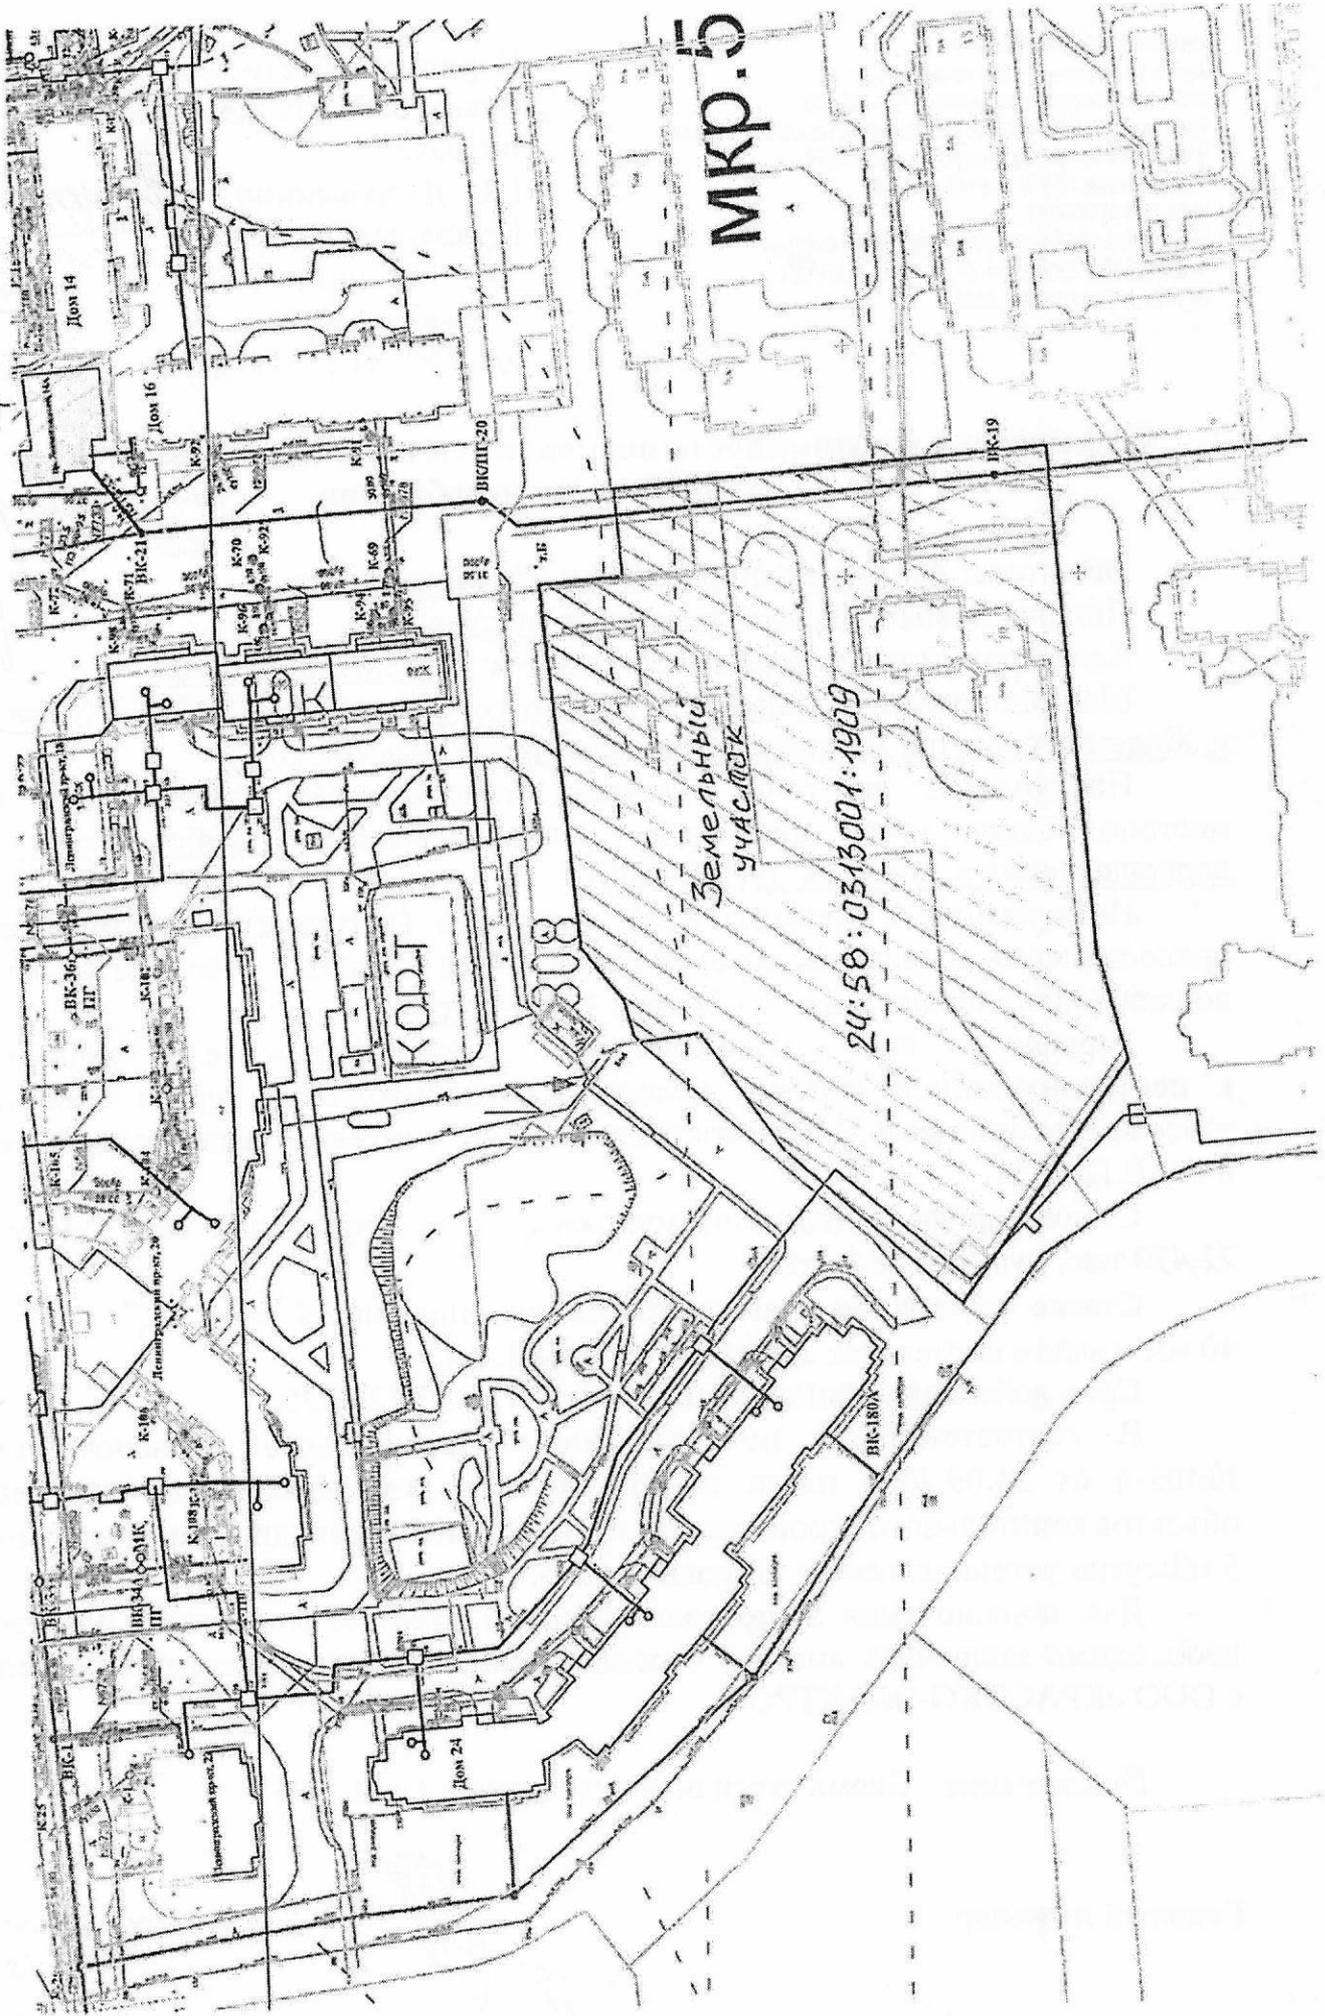

МКР-5

Земельный
участок

24:58:0513001:1909

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 021/2025 от 07.04 2025 г.
на № 01-39/2044 от 20.03.2025 г.

Бузум Ч.Р.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железногорск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21

Бузум Ч.Р.
10.04.25
[Signature]

Информация о возможности подключения к централизованной системе водоотведения

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Подключаемый объект: земельный участок;
Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0313001:1909;
Местоположение (адрес): Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 18А;

А.В. Ковалев
10.04.25
[Signature]

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца, камеры): канализационный трубопровод в точке К-154, К-117;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 170 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения города Железногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №695-в от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т^{п.м.} составляет 20,426 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т_d^{пп} при диаметре от 40 мм до 70 мм составляет 12 333,240 тыс. руб./км.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т_d^{пп} при диаметре от 151 мм до 200 мм составляет 14 072,271 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края №409-п от 24.09.2014 плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства с объемом сточных вод более 5 м³/сутки устанавливается индивидуально.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении) с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение - Схема сетей водоотведения в 1 экз. на 1 л.


АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК	Вх. № <u>01-32/3808</u>
	Дата: <u>10.04.2025</u>
	Осн. <u>1</u> пр. <u>1</u>

Главный инженер

Е.С. Мухомедьянов

[Signature]

Приложение

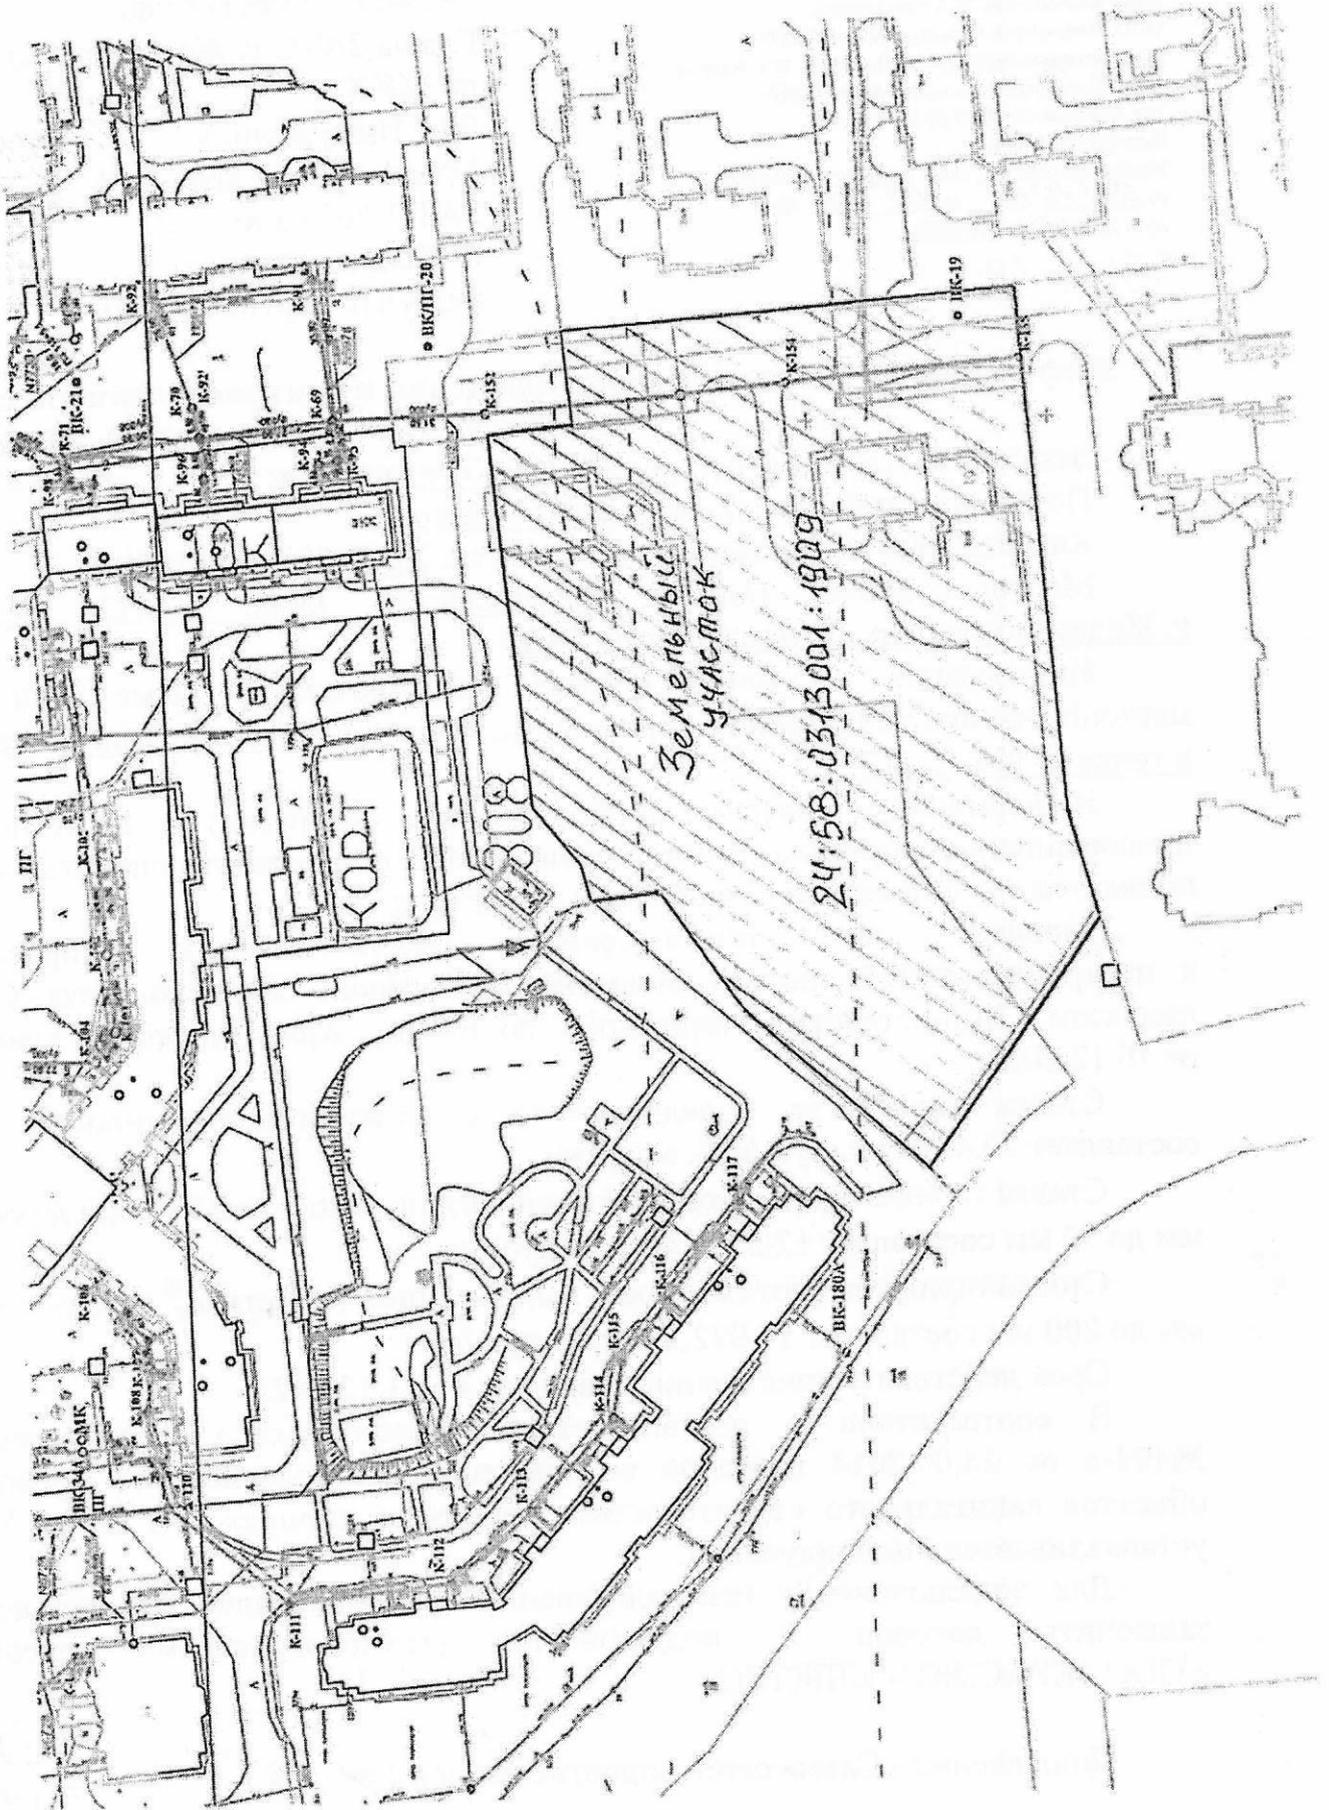



КРАСЭКО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Мира пр., д. 10, Красноярск, 660049
телефон (391) 228-62-07, 228-62-24
e-mail: mail@kraseco24.ru
сайт: www.kraseko24.ru

ОГРН 1152468001773 / ОКПО 75795891
ИНН 2460087269 / КПП 246601001

Первому заместителю главы
ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ

Р.И. Вычужанину

ул. 22 партсъезда, д. 21,
ЗАТО г. Железногорск, 662971

№ 07-01/4132 от 11 АПР 2025 20 г.
на № 01-46/2057 от 20 марта 2025 г.

О возможности
технологического присоединения

Уважаемый Роман Игоревич!

В ответ на Ваше обращение о возможности технологического присоединения (далее – ТП) к электрическим сетям АО «КрасЭКо» (далее – Сетевая организация) энергопринимающих устройств – многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с к.н. 24:58:0313001:1909, по адресу: г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, земельный участок 18 А, сообщаем:

– максимальная мощность: 800 кВт.

– источник питания: П-8, 110/35/6 кВ (ГХК), яч. №№ 9, 13, КРУН-6кВ, П-8, ВВtel 10-20-1000, Ш 39103, АСБ-6-3x185, Ш 39106, 2АСБ-6-3x185, ТП-392 6/0,4 кВ, 2x630 кВА.

Срок осуществления ТП – в течение 1-го года с даты заключения договора об осуществлении ТП.

Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора об осуществлении ТП к электрическим сетям.

Мероприятия по ТП:

1. Сетевая организация выполняет мероприятия по ТП до ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома.

2. Заявитель осуществляет мероприятия по оборудованию ПУ внутри сетей.

Размер платы за ТП будет определен на основании приказа министерства тарифной политики Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении ТП к электрическим сетям с владельцем участка.

Размер платы за ТП в 2025 году определяется приказом от 28.11.2024 № 58-Э.

Настоящее письмо носит информационный характер и не является техническими условиями. Информация о возможности ТП действительна на момент ее предоставления.

Для осуществления мероприятий по ТП вышеуказанных энергопринимающих устройств Вам необходимо направить заявку в адрес Сетевой организации.

Директор по реализации услуг

Исп. Е.В. Прудникова
тел. +7(391) 228-62-18 доб. 2587

М.В. Данеко

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as several lines of a paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, showing the lower portion of a paragraph.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding sentence.