

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662970
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662970
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/068/11 от 17.06.2025
на № 01-39/4129 от 05.06.2025 г.

Первому заместителю
Главы ЗАО г. Железнодорожск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАО Железнодорожск,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
теплоснабжения**

Заявитель: Администрация ЗАО г. Железнодорожск;

Подключаемые объекты:

Земельный участок;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0312002:8624;

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край,
городской округ ЗАО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, ЗУ №
60А/1;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения
точек или номер колодца, камеры): ТК-10, эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», температурный график 150/70 °С от Пиковой котельной;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 0,0893 Гкал/ч;

Для подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям
необходимо выполнить строительство тепловой сети 2Ду70 L ~107 м. от ТК-10 до
границы земельного участка с кадастровым номером 24:58:0312002:8624.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе теплоснабжения города Железнодорожска утверждены
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края № 256-п от
17.12.2024 г.


Плата за подключение объектов заявителей к системе теплоснабжения ЗАО
г. Железнодорожск составляет 6756,13 тыс.руб./Гкал/ч без учета НДС.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025 г.

Для подключения к централизованной системе теплоснабжения необходимо
заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема тепловых сетей в 1 экз. на 1 л.

Главный инженер

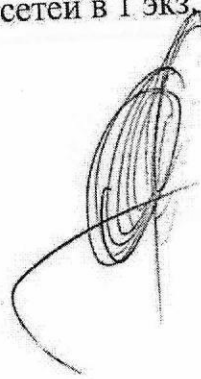


Е.С. Мухомедьянов

Схема тепловых сетей

Приложение

Принципиальная схема подключения земельного участка 24-58-0312002-8624 к тепловым сетям ООО "КРАСКО-ЭЛЕКТРО"

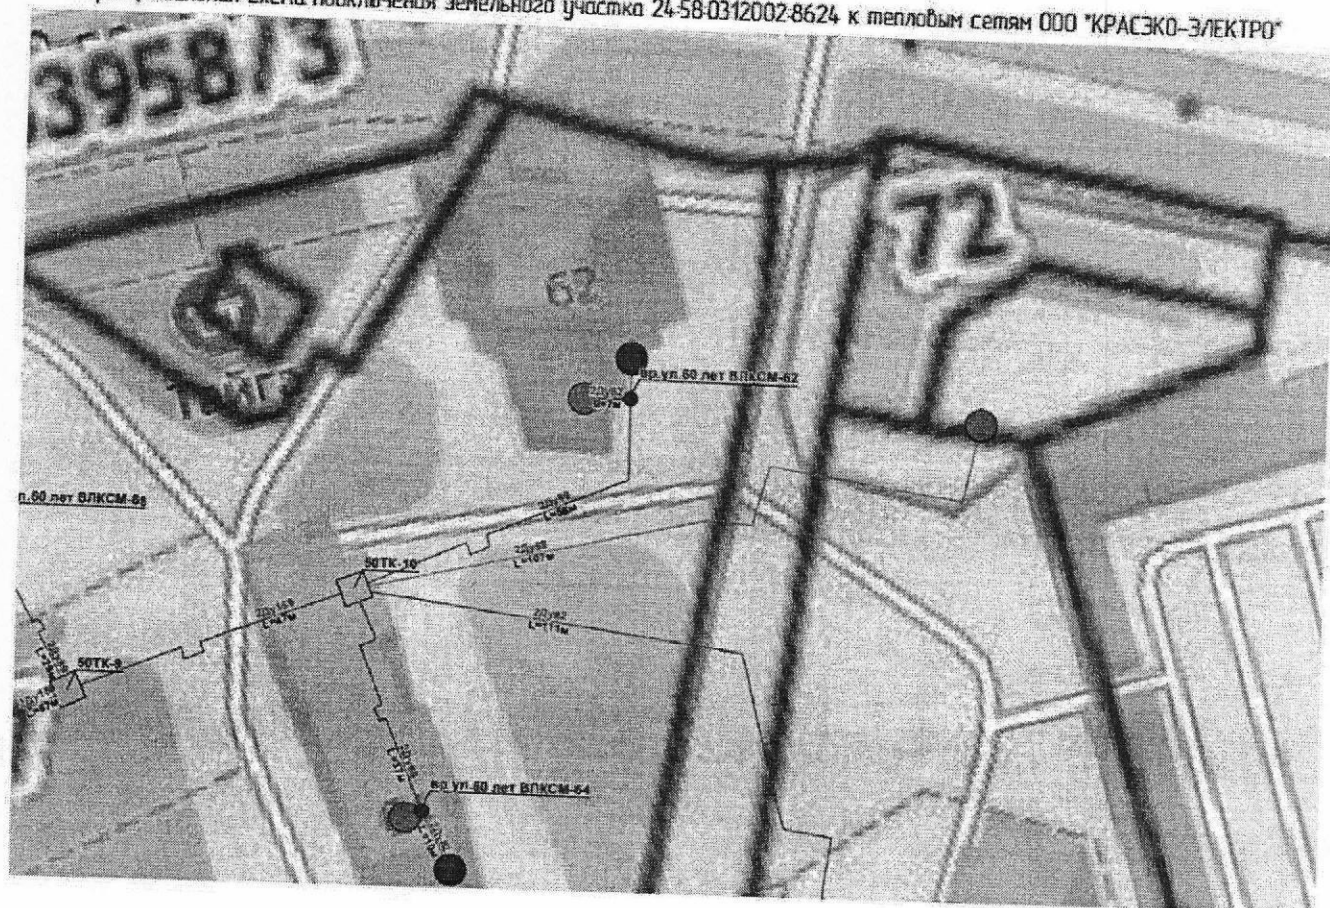

1957

1957



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662970

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662970

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru

№ 01/2020 от 16.06.2021 г.

на № 01-39/4128 от 05.06.2025 г.

Первому заместителю
Главы ЗАО г. Железнодорожск
по ЖКХ

Р.И. Вычужанину

Красноярский край,

ЗАО Железнодорожск,

г. Железнодорожск,

ул. XXII Партсъезда, 21

Ковалева А.В.

17.06.25

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения**

Заявитель: Администрация ЗАО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: нежилое здание;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0312002:8624;

Местоположение (адрес): Красноярский край, городской округ
ЗАО Железнодорожск, город Железнодорожск, улица 60 лет ВЛКСМ, земельный участок
№60А/1;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание
местоположения точки или номер колодца, камеры): трубопровод холодного
водоснабжения на участке от т. «А» до т. «Б»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 2,0 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения города Железнодорожска
утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №694-
в от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т^{п.м.} составляет
22,420 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т_а^{пр} при диаметре
40 мм и менее составляет 22 528,668 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение - Схема сетей водоотведения в 1 экз. на 1 л.

Главный инженер

Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Актентьев т. (391-9)71-55-00 доб. 4132
Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК	Вх. № <u>01-32/6282</u>
	Дата: <u>17.06.2025</u>
	Осн. <u>1</u> пр. <u>1</u>

Вх. № <u>1360</u>
Дата: <u>18.06.2025</u>
Кол-во листов <u>1</u>
Осн. <u>1</u> пр. <u>1</u>

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year.

3. The third part is a summary of the work done during the year.

4. The fourth part is a summary of the work done during the year.

5. The fifth part is a summary of the work done during the year.

6. The sixth part is a summary of the work done during the year.

7. The seventh part is a summary of the work done during the year.

8. The eighth part is a summary of the work done during the year.

9. The ninth part is a summary of the work done during the year.

10. The tenth part is a summary of the work done during the year.

11. The eleventh part is a summary of the work done during the year.

12. The twelfth part is a summary of the work done during the year.

13. The thirteenth part is a summary of the work done during the year.

14. The fourteenth part is a summary of the work done during the year.

15. The fifteenth part is a summary of the work done during the year.

16. The sixteenth part is a summary of the work done during the year.

17. The seventeenth part is a summary of the work done during the year.

18. The eighteenth part is a summary of the work done during the year.

19. The nineteenth part is a summary of the work done during the year.

20. The twentieth part is a summary of the work done during the year.

21. The twenty-first part is a summary of the work done during the year.

22. The twenty-second part is a summary of the work done during the year.

23. The twenty-third part is a summary of the work done during the year.

24. The twenty-fourth part is a summary of the work done during the year.

25. The twenty-fifth part is a summary of the work done during the year.


26. The twenty-sixth part is a summary of the work done during the year.

27. The twenty-seventh part is a summary of the work done during the year.

28. The twenty-eighth part is a summary of the work done during the year.

29. The twenty-ninth part is a summary of the work done during the year.

30. The thirtieth part is a summary of the work done during the year.

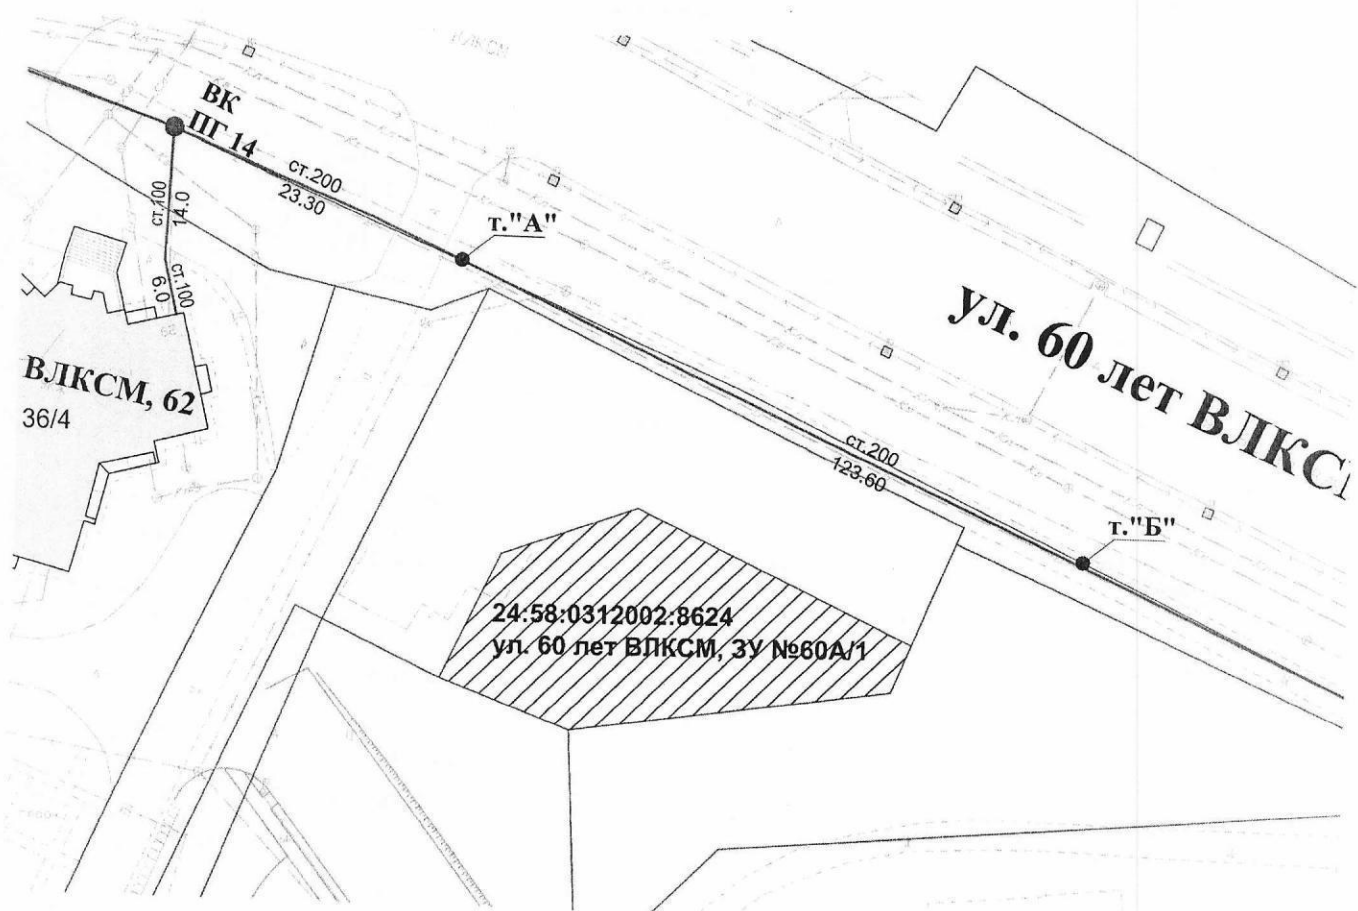

1972



1972

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662970
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,
ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662970
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 91/2025 от 16.06.2025 г.
на № 01-39/4131 от 05.06.2025 г.

Первому заместителю
Главы ЗАО г. Железнодорожск
по ЖКХ

Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАО Железнодорожск,
г. Железнодорожск,
ул. XXII Партсъезда, 21

Kobzev A.B.

17.06.25

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
водоотведения**

Заявитель: Администрация ЗАО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: нежилое здание;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0312002:8624;

Местоположение (адрес): Красноярский край, городской округ
ЗАО Железнодорожск, город Железнодорожск, улица 60 лет ВЛКСМ, земельный участок
№60А/1;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание
местоположения точки или номер колодца, камеры): канализационный трубопровод
на участке от т. «А» до колодца К-61;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 2,0 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения города Железнодорожска утверждены
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №695-в
от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т^{п.м.}
составляет 20,426 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{пр}_д при диаметре от 40
мм до 70 мм составляет 12 333,240 тыс. руб./км.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{пр}_д при диаметре от 151
мм до 200 мм составляет 14 072,271 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо
заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение - Схема сетей водоотведения в 1 экз. на 1 л.

Главный инженер

Начальник ПТО А.В. Аментьев т. (391-9)71-55-00 доб. 4132
Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА И ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА	Вх.№ <u>1259</u>
	Дата: <u>18.06.2025</u>
	Кол-во листов
	осн. <u>1</u> пр. <u>1</u>

Е.С. Мухомедьянов

АДМ. ЧАСТЬ ЗАО ЖЕЛЕЗНОДОЖСК	№ <u>01-32/6281</u>
	Дата: <u>17.06.2025</u>
осн. <u>1</u> пр. <u>1</u>	

Схема сетей водоотведения

Приложение

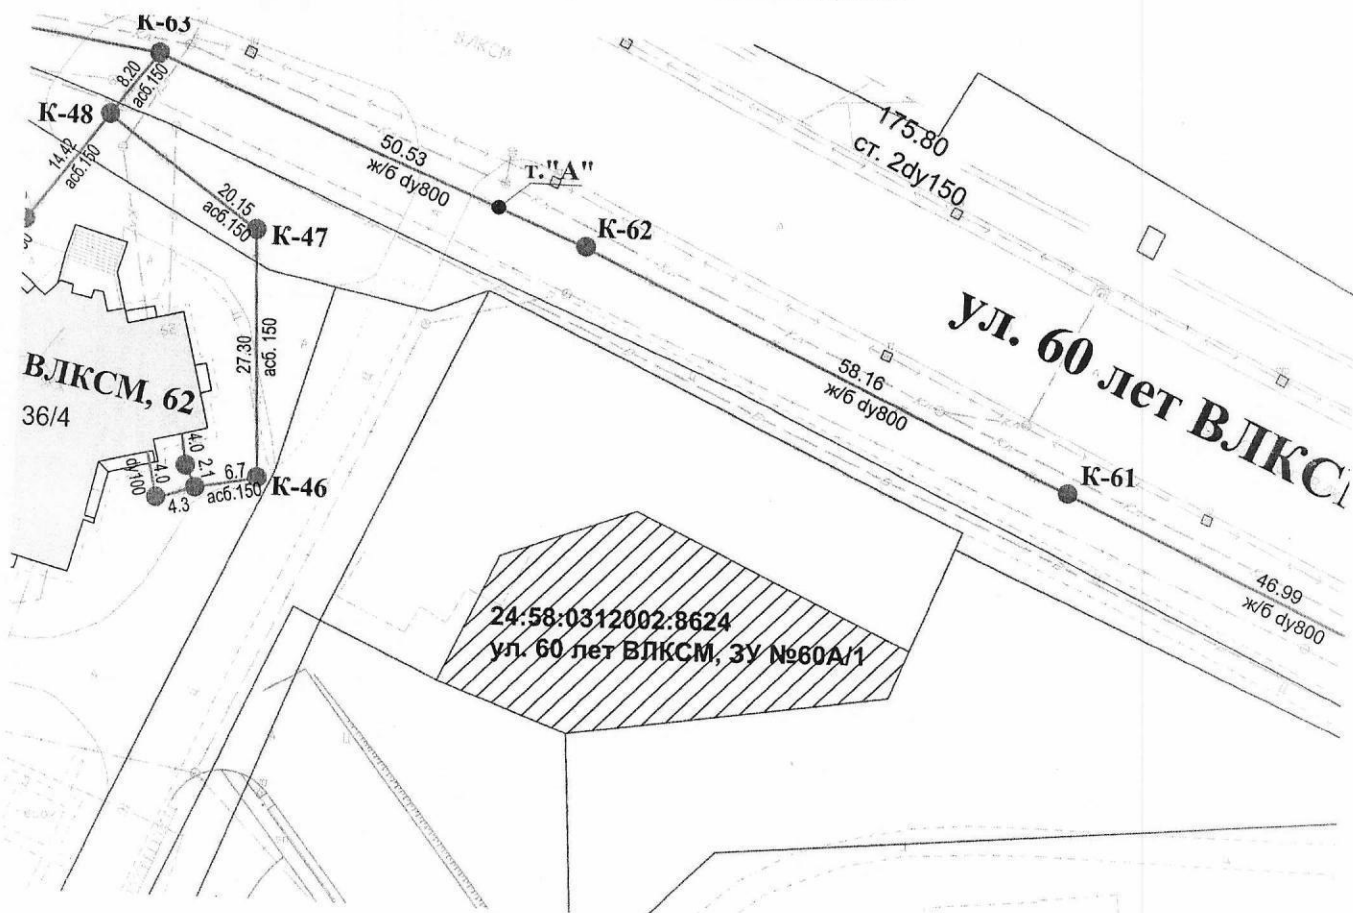

4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения:

построенная ЛЭП 0,4кВ от Ру-0,4кВ ТП 6/0,4кВ № 303.

Мероприятия:

Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка, монтаж прибора учета электроэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2025 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 58-Э от 28.11.2024, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Директор



В.М. Романовский