

V

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/618 от 05.03.2025 г.
на № 01-39/1354 от 24.02.2025 г.

Первому заместителю
Главы ЗАТО г. Железногорск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21

Будун Н.В.
05.03.25

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения**

А.В. Ковалев
03.03.25

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Подключаемый объект: нежилое здание;
Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0308001:6128;
Местоположение (адрес): РФ, Красноярский край, городской округ ЗАТО
г. Железногорск, территория ГСК №128, земельный участок №21/17;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения
точек или номер колодца, камеры): трубопровод холодного водоснабжения dy150
на участке от ВК-1 до ПГ, эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения города Железногорска
утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края
№694-в от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети Т^{п.м.} составляет
22,420 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т^{пр} при диаметре
40 мм и менее составляет 22 528,668 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей холодного водоснабжения на 1л. в 1 экз.

Главный инженер


МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО»	Вх. № <u>444</u>
	Дата: <u>05.03.2025</u>
	Кол-во листов
	осн. <u>1</u> пр.

Е.С. Мухомедьянов

Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135

Вх. № <u>01-32/2140</u>
Дата: <u>03.03.2025</u>
1 пр. 1

Схема сетей холодного водоснабжения

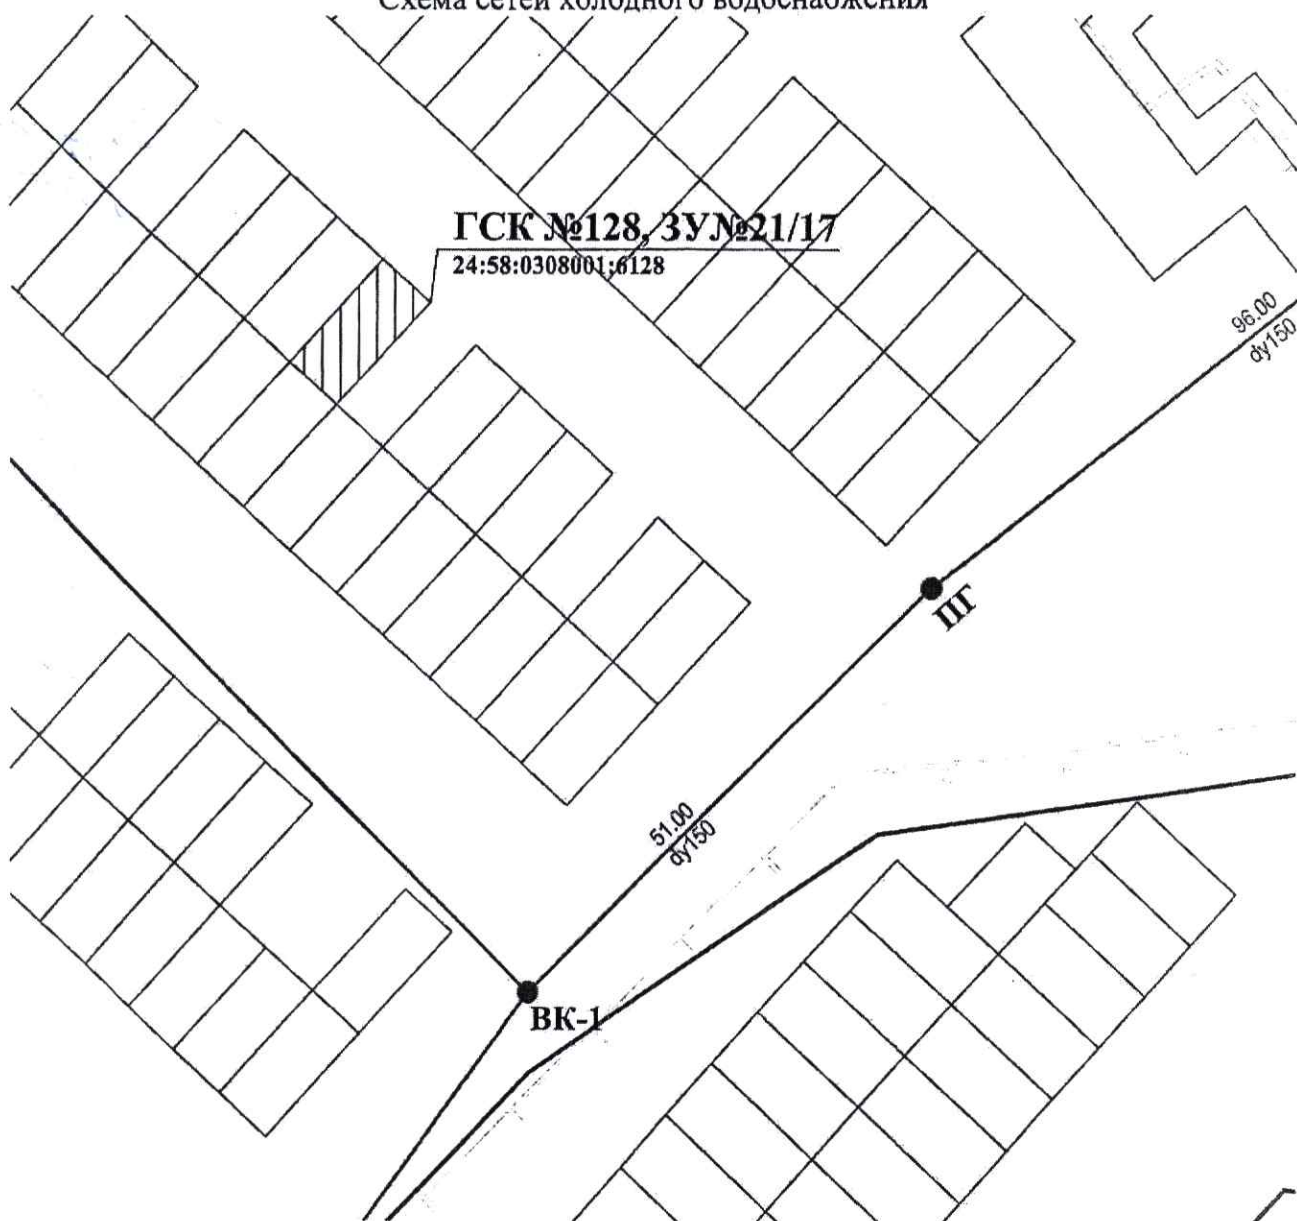

V

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАО Железногорск, Красноярский край, 662971
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железногорск,
ЗАО Железногорск, Красноярский край, 662971
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01
Факс: (391-9) 72-50-17
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru
№ 01/619 от 14.03.2025 г.
на № 01-39/1356 от 24.02.2025 г.

Первому заместителю
Главы ЗАО г. Железногорск
по ЖКХ
Р.И. Вычужанину
Красноярский край,
ЗАО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. XXII Партсъезда, 21

Вычужанин Р.И.
05.03.25

**Информация о возможности подключения к централизованной системе
водоотведения**

А.В. Ковалев
03.03.25

Заявитель: Администрация ЗАО г. Железногорск;
Подключаемый объект: нежилое здание;
Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0308001:6128;
Местоположение (адрес): РФ, Красноярский край, городской округ ЗАО
г. Железногорск, территория ГСК №128, земельный участок №21/17;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения
точки или номер колодца, камеры): канализационный трубопровод в колодце К-33,
не эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения города Железногорска утверждены
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №695-в
от 16.12.2024.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т^{п.м.}
составляет 20,426 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{пр}_д при диаметре от 40
мм до 70 мм составляет 12 333,240 тыс. руб./км.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т^{пр}_д при диаметре от 150
мм до 200 мм составляет 14 072,271 тыс. руб./км.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2025.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо
заключить договор о подключении (технологическом присоединении)
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей водоотведения на 1л. в 1 экз.

Главный инженер


Инженер ПТО Е.С. Орлов

Вх. № <u>476</u>
Дата: <u>05.03.2025</u>
Кол-во листов
Осн. <u>1</u> пр.

Е.С. Мухомедьянов

Вх. № <u>01-39/2139</u>
Дата: <u>03.03.2025</u>
Осн. <u>1</u> пр. <u>1</u>

Схема сетей водоотведения

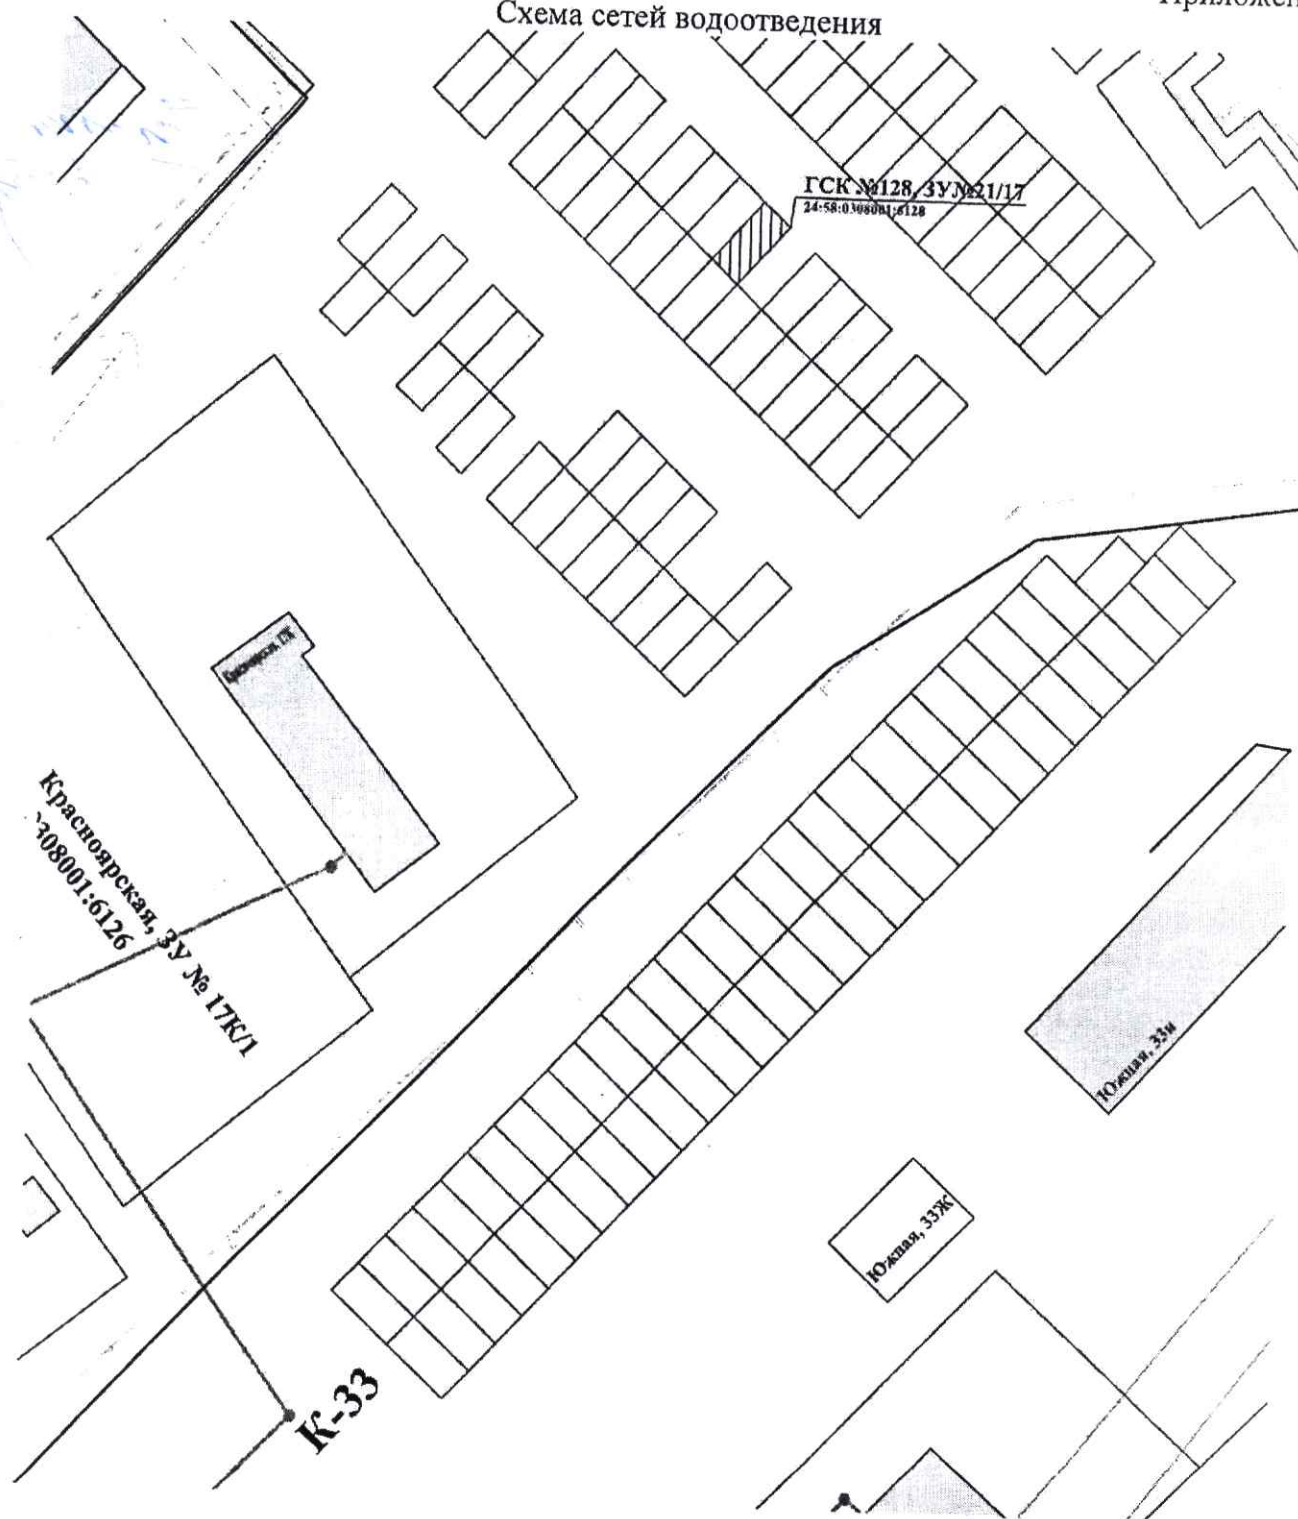

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru

№ 01/819 от 27.03.2025

на № 01-39/1355 от 24.02.2025 г.

Первому заместителю

Главы ЗАТО г. Железнодорожск

по ЖКХ

Р.И. Вычужанину

Красноярский край,

г. Железнодорожск,

ул. XXII Партсъезда, 21

E-mail: kancel@adm.k26.ru

buzun@adm.k26.ru

О предоставлении информации о возможности
подключения к системе теплоснабжения
объекта строительства на земельном участке
24:58:0318001:6128

Уважаемый Роман Игоревич!

В соответствии с действующей редакцией Схемы теплоснабжения
ЗАТО г. Железнодорожск на 2025 год, возможность подключения к системе
теплоснабжения существует при нахождении объекта в радиусе эффективного
теплоснабжения.

Подключение к системе теплоснабжения объекта для хранения
автотранспорта, на земельном участке, с кадастровым номером
24:58:0318001:6128, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, территория ГСК №128, земельный
участок №21/17, при нахождении в радиусе эффективного теплоснабжения,
возможно осуществить путём врезки в тепловую сеть в точке «А» (т.«А»),
не эксплуатируемую ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», по согласованию
с владельцем тепловой сети, с суммарной тепловой нагрузкой не более
0,005 Гкал/час.

Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора
о подключении к системе централизованного теплоснабжения.

Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края
№256-п от 17.12.24 «Об установлении платы за подключение к системе
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», на территории ЗАТО г. Железнодорожск», плата за подключение
объектов заявителей, составляет: 6 756, 13 тыс.руб./Гкал/ч без учета НДС.

Размер платы действует с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Приложение: Схема сетей теплоснабжения на 1л. в 1экз.

Главный инженер

Е.С. Мухомедьянов

Начальник ПТО А.В. Аментьев, т.71-55-00 (доб.4132)
Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)

№	01-32/2028
Дата	24.03.2024
Осн.	1 пр. 2

24:58:0308001:6128
территория ГСК №128,
зм.уч. №21/17

гараж №5
24:58:0308001:2299

гараж №56
24:58:0308001:2362

III-1

д325x7.00

д19х1,1х0,8 м
25.00

4.00

6А

Я 33И

**КРАСЭКО**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ**ул. Восточная, 18, г. Железногорск,
Красноярский край, 662970,
Тел. приемной/факс: 8 (3919) 71-55-67 доб. 4504
e-mail: OPashnina@kraseco24.ru;
сайт: www.kraseco24.ru
ИНН 2460087269/КПП 24524300120.03.2025 № ЖС-206

На № 01-39/1357 от 24.02.2025

*Бузум И.В.*Первому заместителю Главы
ЗАО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному
хозяйству
Р.И. Вычужанину22 Партсъезда ул., 21,
г. Железногорск,
Красноярский край, 662971

О предоставлении информации
о возможности подключения объекта
строящегося на земельном участке с
кадастровым номером 24:58:0308001:6128 к
существующим сетям электроснабжения

А.В. Ковалев
2003.25

Вх. № <i>614</i>
Дата: <i>24.03.2025</i>
Кол-во листов
осн. <i>1</i> пр. <i>—</i>

№ <i>01-32/2893</i>
Дата: <i>20.03.2025</i>
осн. <i>1</i> пр. <i>—</i>

Бузум И.В.
20.03.25

Уважаемый Роман Игоревич!

В ответ на Ваш запрос о возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО «КрасЭКо» энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке 24:58:0308001:6128 на территории ГСК 128, земельный участок № 21/17, сообщая следующее:

Техническая возможность присоединения существует — необходимы мероприятия по строительству объектов передачи электрической энергии.

Срок осуществления технологического присоединения — от 6-ти месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа министерства тарифной политики Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2025 году определяется приказом от 28.11.2024 № 58-э.

Стоимость электрической энергии на розничном рынке является нерегулируемой и будет определена исходя из установленной мощности, уровня напряжения

в зависимости от выбора ценовой категории.

Средняя стоимость электрической энергии на оптовом рынке складывается исходя из стоимости на рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР). Цена за кВт меняется ежечасно и зависит от процента выработки электрической



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

энергии на источниках генерации, а также от расположения группы точек поставки и ценовой зоны.

Настоящее письмо носит информационный характер и не является техническими условиями.

Информация о возможности технологического присоединения действительна на момент ее предоставления.

Для осуществления мероприятий по технологическому присоединению вышеуказанного объекта Вам необходимо направить заявку в адрес АО «КрасЭКо».

Директор

В.М. Романовский

Исп.

Романовский Виталий Михайлович

Тел. 89293339306