

V

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

---

ИНН 2460225783/ КПП 245201001  
Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск.  
ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662971  
Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,  
ЗАО Железнодорожск, Красноярский край, 662971  
Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01  
Факс: (391-9) 72-50-17  
<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)  
№ 01/4667 от 25.09 2024 г.  
на № 01-39/6944 от 18.09.2024 г.


Первому заместителю  
Главы ЗАО г. Железнодорожск  
по ЖКХ  
Р.И. Вычужанину  
Красноярский край,  
г. Железнодорожск,  
ул. XXII Партсъезда, 21  
E-mail: [kancel@adm.k26.ru](mailto:kancel@adm.k26.ru)  
[buzun@adm.k26.ru](mailto:buzun@adm.k26.ru)

Об отсутствии возможности подключения  
к системе теплоснабжения объекта  
на земельном участке по адресу:  
ЗАО Железнодорожск, г. Железнодорожск,  
ул. Березовая, 1

Уважаемый Роман Игоревич!

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщает, что возможность подключения  
к системе теплоснабжения объекта для индивидуального жилищного  
строительства на земельном участке, с кадастровым номером 24:58:0303030:140,  
по адресу: Красноярский край, ЗАО Железнодорожск, г. Железнодорожск,  
ул. Березовая, 1, отсутствует, в связи с тем, что земельный участок находится  
за радиусом эффективного теплоснабжения.

Главный инженер



Е.С. Мухомедьянов

Заместитель главного инженера А.И. Шевелев

Инженер ПТО С.Г. Байков, т. 71-55-00 (доб.4122)



V

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»**

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,  
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,  
ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

<http://kraseco-elektro.ru>, e-mail: [mail@kraseco-elektro.ru](mailto:mail@kraseco-elektro.ru)

№ 01/4689 от 25.09 2024

на № 01-39/6933 от 18.09.2024 г.

Исполняющему обязанности  
Главы ЗАТО г. Железнодорожск  
по ЖКХ  
Р.И. Вычужанину  
Красноярский край,  
ЗАТО Железнодорожск,  
г. Железнодорожск,  
ул. XXII Партсъезда, 21

**Информация о возможности подключения к централизованной системе  
холодного водоснабжения**

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;

Подключаемый объект: индивидуальный жилой жом;

Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0303030:140;

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО  
Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Березовая, 1;

Информация о точках подключения (адрес или описание местоположения  
точек или номер колодца, камеры): трубопровод холодного водоснабжения  
в колодце ВК-13', не эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;  
трубопровод холодного водоснабжения в колодце ВК-1, эксплуатируемый  
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках  
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность  
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

В связи с низким давлением холодной воды, для обеспечения возможности  
предоставления качественной услуги холодного водоснабжения требуется  
строительство водопроводной насосной станции.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе холодного водоснабжения города Железнодорожска  
утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края  
№692-в от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети  $T^{п.м.}$  составляет  
29,840 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети  $T_d^{пр}$  при диаметре  
40 мм и менее составляет 16,922 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения  
необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении)  
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей холодного водоснабжения на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер

Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 лоб. 4135



  
Е.С. Мухомедьянов

Схема сетей холодного водоснабжения

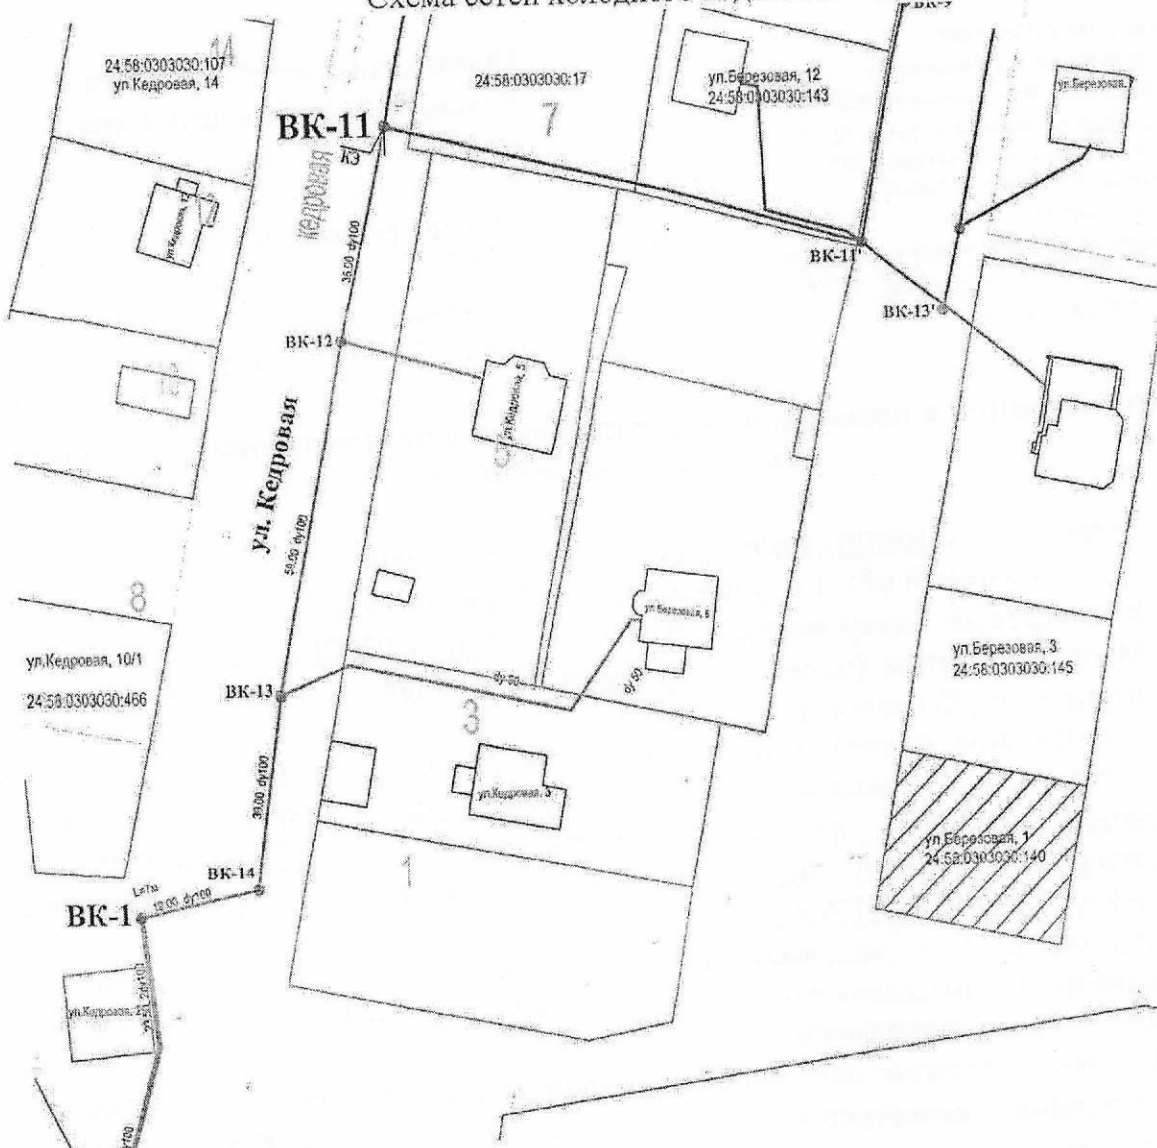

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

ИНН 2460225783/ КПП 245201001

Адрес: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Адрес для корреспонденции: ул. Восточная, 12, г. Железнодорожск,

ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, 662971

Тел. приемной: (391-9) 71-55-00, 71-55-01

Факс: (391-9) 72-50-17

http://kraseco-elektro.ru, e-mail: mail@kraseco-elektro.ru

№ 01/4690 от 25.09 2024г.

на № 01-39/6943 от 18.09.2024 г.

Исполняющему обязанности  
Главы ЗАТО г. Железнодорожск  
по ЖКХ  
Р.И. Вычужанину  
Красноярский край,  
ЗАТО Железнодорожск,  
г. Железнодорожск,  
ул. XXII Партсъезда, 21

## Информация о возможности подключения к централизованной системе водоотведения

Заявитель: Администрация ЗАТО г. Железнодорожск;Подключаемый объект: индивидуальный жилой жом;Кадастровый номер земельного участка: 24:58:0303030:140;Местоположение (адрес): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Березовая, 1;

Информация о точке (точках) подключения (адрес или описание  
местоположения точки или номер колодца, камеры): канализационный трубопровод,  
в колодце КК-20, не эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;  
канализационный трубопровод в колодце КК-100 эксплуатируемый  
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках  
присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность  
подключения подключаемого объекта: 2 м³/сут;

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе водоотведения города Железнодорожска утверждены  
приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №693-в  
от 28.11.2023.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети Т<sup>п.м.</sup>  
составляет 18,380 тыс. руб./куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т<sup>пр</sup><sub>а</sub> при диаметре от 40  
мм до 70 мм составляет 9,324 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Т<sup>пр</sup><sub>а</sub> при диаметре от 150  
мм до 200 мм составляет 12,277 тыс. руб./м.


Срок действия установленных тарифов до 31.12.2024.

Для подключения к централизованной системе водоотведения необходимо  
заключить договор о подключении (технологическом присоединении)  
с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Приложение: схема сетей водоотведения на 1л. в 1 экз.


Главный инженер

Инженер ПТО Е.С. Орлов, т. (391-9)71-55-00 доб. 4135



Е.С. Мухомедьянов

### Схема сетей водоотведения

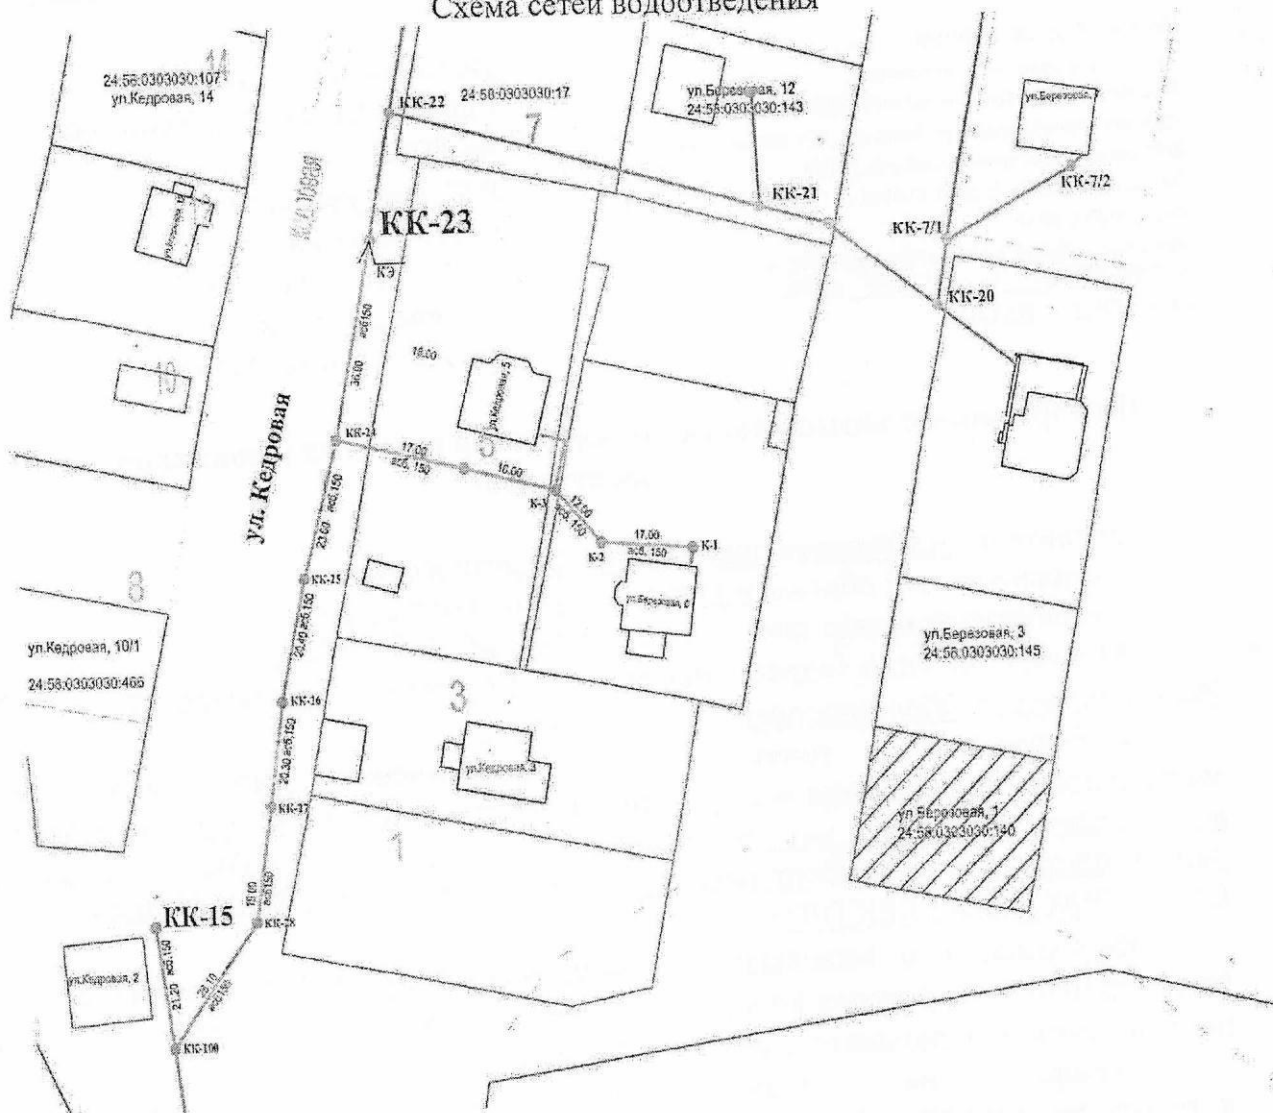



**КРАСЭКО**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ул. Восточная, 18, г. Железногорск,  
Красноярский край, 662970,  
Тел. приемной/факс: 8 (3919) 71-55-67, доб. 4504  
e-mail: [OPashnina@kraseco24.ru](mailto:OPashnina@kraseco24.ru);  
сайт: [www.kraseco24.ru](http://www.kraseco24.ru)  
ИНН 2460087269/КПП 245243001

19.09.2024 № ИС/469  
На № 01-39/6942 от 18.09.2024 г.

Первому заместителю Главы  
ЗАТО г. Железногорск  
По жилищно-коммунальному  
хозяйству  
Р.И. Вычужанину

22 Партсъезда ул., 21,  
г. Железногорск,  
Красноярский край, 662971

О предоставлении информации  
о возможности подключения объекта  
строящегося на земельном участке  
с кадастровым номером 24:58:0303030:140  
к существующим сетям электроснабжения  
(не является Техническими условиями на  
технологическое присоединение)

Уважаемый Роман Игоревич!

На Ваше письмо о выдаче технических условий в связи с принятием заявления Администрацией ЗАТО г. Железногорск, о подготовке градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303030:140, площадью 932 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 1, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1), сообщая следующее:

- заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.

- технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303030:140, площадью 932 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 1, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1), возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 220 В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3 (категорию надежности определяет собственник);

4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ВЛИ-0,4кВ Л-9 ТП-256, опора № 1.

Мероприятия:

Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка, установку прибора учета электроэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2024 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 57-Э от 07.12.2023, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Директор



В.М. Романовский